

## Modèle de Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d'une Installation de Production d'énergie électrique ou susceptible d'injecter et de soutirer ne relevant pas d'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (SRRRER) - Conditions Particulières

Identification :	Enedis-FOR-RES_42E
Version :	9
Nb. de pages :	53

Version	Date d'application	Nature de la modification	Annule et remplace
7	04/05/2020	Simplification et unification du parcours client pour le raccordement des Installations susceptible d'injecter et de soutirer.	
8	21/10/2021	Prise en compte de la délibération de la CRE n° 2019-275 du 12 décembre 2019	
9	16/05/2024	Prise en compte des nouvelles hypothèses d'études sur la variation volontaire de puissance pendant 1 minute, engagement de bridage dynamique et performances attendues associées	

### Document(s) associé(s) et annexe(s) :

**Enedis-FOR-RES\_35E** : Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d'une Installation de Production d'énergie électrique - Conditions Générales

**Enedis-PRO-RES\_67E** : Procédure de traitement des demandes de raccordement d'une Installation de Production en BT de puissance supérieure à 36 kVA et en HTA, au Réseau Public de Distribution géré par Enedis

**Enedis-PRO-RES\_78E** : Conditions de raccordement des installations susceptibles d'injecter et de soutirer

### Résumé / Avertissement

Les présentes Conditions Particulières de la Convention de Raccordement, complètent les Conditions Générales en précisant les spécificités techniques, juridiques, financières et les délais de mise à disposition des Ouvrages de Raccordement à réaliser pour le raccordement de l'Installation de Production d'énergie électrique ou susceptible d'injecter et de soutirer raccordée au Réseau Public de Distribution HTA.

L'ensemble Conditions Générales et Conditions Particulières constitue la Convention de Raccordement.

La Convention de Raccordement s'inscrit dans un dispositif contractuel comprenant le Contrat d'Accès au Réseau et la Convention d'Exploitation conclus entre l'Utilisateur et Enedis pour une Installation de Production ou susceptible d'injecter et de soutirer raccordée au Réseau Public de Distribution HTA.

Par ailleurs, Enedis rappelle l'existence de sa Documentation Technique de Référence (DTR), de son barème de raccordement et de son Catalogue des Prestations que vous pouvez télécharger sur le site internet [www.enedis.fr](http://www.enedis.fr).

Modèle de Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d'une Installation de Production d'énergie électrique ou susceptible d'injecter et de soutirer ne relevant pas d'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables

Conditions Particulières de la Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d'une Installation [de Production photovoltaïque, éolienne, hydraulique,...] ou [susceptible d'injecter et de soutirer ]

[Nom ou raison sociale du Site]

N° SIRET : [Numéro de SIRET du Site de Production]

SITUÉE : [Adresse du Site]

COMPLÉTANT LES CONDITIONS GÉNÉRALES VERSION [VERSION CG]

Fait en double exemplaire,  
Paraphe en bas de chaque page

À [Lieu], le [date]

**Auteur de la Convention de Raccordement :**

Enedis, société anonyme à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 euros, dont le siège social est situé Tour Enedis, 34 Place des Corolles, 92079 PARIS LA DÉFENSE CEDEX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 444 608 442, représentée par [Prénom Nom], Directeur Régional Enedis [Nom de la région], dûment habilité à cet effet.

Ci-après, dénommé « Enedis »,

**Bénéficiaire de la Convention de Raccordement :**

« NOMCLIENT », domicilié «Adr» «CP» «Commune»

ou

«RAISON SOCIALESTE», «StatutSociété» au «CapitalSte», dont le siège social est situé «AdrSiegeSte» «AdrSiegeSte2» «CPSte» «CommuneSte», immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de «CommuneRCSSte» sous le numéro «SIRENSte», représentée par «NomSignataireSte», «FonctionSignataireSte», dûment habilité à cet effet dont le mandat de signature figure en annexe,

ou

«LE NOM DE LA COLLECTIVITE» dont le siège est situé à «Ville-adresse» représenté(e) par son «titre» «Nom», dûment autorisé à signer les présentes par délibération de «instance» en date du «XX/XX/XXXX».

Ci-après, dénommé par « le Demandeur ».

**Le Demandeur reconnaît expressément avoir été informé que s'il est une société commerciale, la communication du SIRET est une condition essentielle à la formation de la Convention de Raccordement, qui doit intervenir au plus tard à la signature des présentes Conditions Particulières par le Demandeur.**

**A défaut, la Convention de Raccordement sera réputée non formée et ne sera donc pas valide.**

Les parties ci-dessus sont appelées dans le présent contrat « Partie », ou ensemble « Parties ».

Par l'acceptation de la présente Convention de Raccordement, le Demandeur reconnaît expressément avoir été informé que cette offre est régie par la procédure de traitement des demandes de raccordement en BT de puissance supérieure à 36 kVA et en HTA, au Réseau Public de Distribution géré par Enedis référencée Enedis-PRO-RES\_67E (version « NumVersionEnVigueur ») publiée sur le site internet d'Enedis [www.enedis.fr](http://www.enedis.fr).

# SOMMAIRE

<b>Préambule</b> .....	<b>6</b>
<b>1. Synthèse de la Convention de Raccordement</b> .....	<b>7</b>
<b>2. Objet des Conditions Particulières</b> .....	<b>8</b>
<b>3. Solution technique du Raccordement</b> .....	<b>10</b>
3.1. Tension des Ouvrages de Raccordement.....	10
3.2. Puissance(s) de raccordement de l'Installation .....	10
3.3. Description du Raccordement de l'Installation.....	11
3.4. Point(s) de Raccordement .....	11
3.5. Point de Décompte .....	11
3.6. Point Commun de Couplage.....	11
3.7. Énergie réactive .....	12
<b>4. Ouvrages de Raccordement</b> .....	<b>16</b>
4.1. Propriété des Ouvrages de Raccordement .....	16
4.2. Caractéristiques détaillées des Ouvrages de Raccordement .....	16
4.2.1. Ouvrages HTA nouvellement créés pour le raccordement de l'Installation.....	16
4.2.2. Ouvrages HTA à adapter pour le raccordement de l'Installation.....	16
4.2.3. Ouvrages nouvellement créés dans le domaine de tension supérieur pour le raccordement de l'Installation, sous maîtrise d'ouvrage RTE.....	16
4.2.4. Ouvrages à adapter dans le domaine de tension supérieur pour le raccordement de l'Installation (hors périmètre de facturation), sous maîtrise d'ouvrage RTE .....	17
4.3. Caractéristiques détaillées des Ouvrages de Raccordement nouvellement créés ou créés en remplacement d'ouvrages existants en situation transitoire.....	18
<b>5. Ouvrages de l'Installation</b> .....	<b>18</b>
5.1. Poste de livraison .....	18
5.1.1. Dispositif de protection générale HTA du poste de livraison .....	19
5.1.1.1. Dispositif de protection contre les courts-circuits .....	19
5.1.1.2. Dispositif de protection contre les courants de défaut à la terre .....	19
5.1.1.3. Protection de découplage.....	20
5.1.2. Réducteurs de mesure des protections .....	22
5.1.3. Dispositif de détection des défauts.....	23
5.2. Dispositif de Comptage .....	23
5.2.1. Propriété et Fourniture du Dispositif de Comptage.....	23
5.2.2. Compteurs situés dans le(s) poste(s) de livraison.....	23
5.2.3. Compteurs situés au(x) Point(s) de Décompte.....	23
5.2.4. Compteurs situés dans l'Installation Intérieure.....	24
5.2.5. Réducteurs de mesure du Dispositif de Comptage.....	24
5.2.6. Mesure de la qualité .....	26
5.3. Installations de télécommunication .....	26
5.4. Dispositifs de verrouillage interdisant la mise en parallèle de plusieurs sources.....	26

Modèle de Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d'une Installation de Production d'énergie électrique ou susceptible d'injecter et de soutirer ne relevant pas d'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables

5.5. Bascules des auxiliaires des Installations de Production.....	27
5.6. Dispositif de télécommande des cellules arrivée du réseau.....	27
5.7. Dispositif d'Échange d'Informations d'Exploitation (DEIE).....	27
5.8. Dispositif de surveillance.....	28
5.9. Dispositif de filtrage pour limiter les perturbations du signal tarifaire .....	29
5.10. Dispositif de filtrage pour limiter les injections de courants harmoniques .....	29
5.11. Compensation du déséquilibre de tension.....	30
5.12. Mise sous tension des transformateurs de puissance de l'Installation.....	30
5.13. Disposition pour le couplage des générateurs de l'Installation de Production.....	30
5.14. Variation maximale de puissance pendant 1 minute résultant d'une action volontaire du Demandeur .....	31
<b>6. Perturbations et continuité de l'alimentation .....</b>	<b>32</b>
6.1. Zone d'alimentation de l'Installation .....	32
6.2. Estimation des congestions sur le Réseau Public de Transport et leur impact-durée sur les effacements de l'Installation .....	32
6.3. Automate d'effacement de la Production .....	33
<b>7. Contribution financière et délai de mise à disposition du raccordement pour la solution proposée.....</b>	<b>34</b>
7.1. Contribution pour reprise d'études.....	34
7.2. Contribution financière et délai de mise à disposition du raccordement .....	34
7.2.1. Travaux HTA réalisés par Enedis.....	34
7.2.2. Travaux Poste Source .....	34
7.2.3. Travaux HTB.....	35
7.2.4. Travaux dans le poste de livraison .....	35
7.2.5. Récapitulatif .....	35
7.2.6. Montant total de la contribution financière.....	36
7.2.7. Travaux Mandataire en cas de mise en œuvre de l'article L. 342-2 du Code de l'énergie [Paragraphe optionnel] .....	36
7.3. Modalités de règlement .....	37
7.4. Délai de mise à disposition du raccordement .....	38
<b>8. Signatures .....</b>	<b>38</b>
<b>Annexe 1 : Caractéristiques de la demande (Fiches de Collecte) .....</b>	<b>40</b>
<b>Annexe 2 : Plan de situation et plan de masse.....</b>	<b>41</b>
<b>Annexe 3 : Schéma simplifié du Poste.....</b>	<b>42</b>
<b>Annexe 4 : Schéma du Point de Décompte.....</b>	<b>43</b>
<b>Annexe 5 : Schéma de l'ensemble du Site .....</b>	<b>44</b>
<b>Annexe 6 : Tracé définitif de la solution de raccordement .....</b>	<b>45</b>
<b>Annexe 7 : Détail de la contribution aux coûts du raccordement .....</b>	<b>46</b>

Modèle de Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d'une Installation de Production d'énergie électrique ou susceptible d'injecter et de soutirer ne relevant pas d'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelabl

<b>Annexe 8 : Attestation relative au contrôle de performances des Installations de Production raccordées en HTA .....</b>	<b>50</b>
<b>Annexe 9 : Limites réglementaires des perturbations générées par l'Installation .....</b>	<b>51</b>
<b>Annexe 10 : Cahier des charges du dispositif de filtrage pour limiter les injections de courants harmoniques .....</b>	<b>53</b>

# Modèle de Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d'une Installation de Production d'énergie électrique ou susceptible d'injecter et de soutirer ne relevant pas d'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables

## Préambule

Le Demandeur reconnaît avoir pris connaissance des Conditions Générales Version [VersionCG] de la Convention de Raccordement d'une Installation de Production d'énergie électrique raccordée au Réseau Public de Distribution HTA. Celles-ci sont disponibles sur le site internet [www.enedis.fr](http://www.enedis.fr) dans la rubrique « Documentation Technique de Référence ». Elles peuvent être transmises par voie électronique ou postale sur simple demande à Enedis.

Étant rappelé que :

Dans le cas d'un raccordement indirect de l'(ou des) Installation(s) de Production (dite « hébergé ») sur une Installation de Production et/ou de Consommation déjà raccordée au réseau et détentrice d'un CARD (dite « hébergeur »), l'hébergeur et l'(ou les) hébergé(s) seront solidairement responsables vis-à-vis d'Enedis de l'ensemble des obligations mises à la charge de l'hébergeur et de l'(ou des) hébergé(s).

Dans la suite du document, conformément à la procédure en vigueur (Enedis-PRO-RES\_67E), le terme « Demandeur » désigne, sauf mention contraire, soit le Demandeur du raccordement lui-même (Utilisateur final de l'Installation de Production et éventuellement de l'Installation de Consommation), soit le tiers qu'il a habilité, soit le groupement solidaire entre l'hébergeur et l'(ou les) hébergé(s) (dans le cas des raccordements indirects).

Dans la suite du document, le terme « l'Installation de Production » doit être compris comme l'ensemble des Installations de Production de l'hébergeur et le cas échéant de l'(ou des) hébergé(s) dans le cas de raccordement indirect.

La signature des présentes Conditions Particulières et de leurs annexes vaut acceptation des Conditions Générales sans aucune réserve.

Enedis rappelle au Demandeur que les dispositions de la procédure de traitement des demandes de raccordement individuel d'Installation de Production en BT de puissance supérieure à 36 kVA et en HTA au RPD géré par Enedis, le barème de raccordement et le Catalogue des Prestations publiés sur le site internet d'Enedis à la date des présentes Conditions Particulières sont applicables à la Convention de Raccordement.

Modèle de Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d'une Installation de Production d'énergie électrique ou susceptible d'injecter et de soutirer ne relevant pas d'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables

## 1. Synthèse de la Convention de Raccordement

<p align="center"><b>Votre demande</b></p>	<p>Alimentation principale pour le Site de _____ pour une Puissance de raccordement en injection de _____ kW. Une Puissance de raccordement en soutirage de _____ kW a aussi été demandée. Demande recevable le : _____</p>
<p align="center"><b>Caractéristiques techniques</b></p>	<p>Le Site sera raccordé [directement/indirectement] au Réseau Public de Distribution d'électricité HTA par un unique poste de livraison alimenté en [antenne/coupure d'artère/double dérivation] souterraine. L'emplacement du poste est prévu tel que demandé dans les Fiches de Collecte. Planning du raccordement : (dans le cas de mise en œuvre de l'article L. 342-2 du Code de l'énergie, ce planning n'inclut pas les Travaux réalisés par le Mandataire)</p> <div data-bbox="539 824 1286 1167" data-label="Diagram"> <p align="center">*Option</p> </div> <p>→ le détail de la solution de raccordement est décrit au paragraphe 4</p>
<p align="center"><b>Contribution Financière</b></p>	<p>La contribution financière <u>au raccordement</u> (hormis le coût des travaux à réaliser par le Mandataire en cas de mise en œuvre de l'article L342-2 du Code de l'énergie) est de _____ € HT et TVA = _____ € au taux de TVA en vigueur. Soit _____ € TTC. Le Demandeur verse à Enedis <u>un acompte</u> dont le montant s'élève à _____ € TTC Lieu de paiement, tous les paiements, nets et sans escompte, sont à adresser : — à Enedis _____ — à l'ordre de _____.</p> <p>→ le détail de la contribution est décrit au paragraphe 0 et figure dans l'Annexe [7].</p>
<p align="center"><b>Validité et acceptation de la Convention de Raccordement</b></p>	<p>Le Demandeur dispose d'un délai de <b>trois mois</b>, à compter de la date d'envoi par Enedis, pour accepter la Convention de Raccordement. L'accord du Demandeur est matérialisé par la réception par Enedis des éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— les deux originaux des présentes Conditions Particulières, signés et paraphés sans modification ni rature,</li> <li>— le versement de l'acompte défini à l'article 7.3,</li> <li>— lorsque le Demandeur est une société commerciale, de l'indication dans les présentes Conditions Particulières, de son numéro SIRET, lequel devra être cohérent.</li> </ul>

# Modèle de Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d'une Installation de Production d'énergie électrique ou susceptible d'injecter et de soutirer ne relevant pas d'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables

Formalités  
nécessaires

La mise à disposition des Ouvrages de Raccordement du Demandeur est conditionnée par :

- la transmission à Enedis d'un dossier comportant les schémas de l'Installation prévue,
- la signature sans modifications ni réserves de la Convention de Raccordement,
- en cas de mise en œuvre de l'article L. 342-2 du Code de l'énergie, l'achèvement des Ouvrages Mandataire (définis dans le Contrat de Mandat) et leur réception par Enedis sans réserve conformément aux dispositions de l'article 4.4 du Contrat de Mandat,
- la fourniture à Enedis du certificat de conformité visé par le CONSUEL ou à défaut un rapport de contrôle, vierge de toute remarque, d'un organisme agréé,
- le paiement de la totalité du solde de la contribution au coût du raccordement.

## 2. Objet des Conditions Particulières

*[Variante 1] : Cas d'une nouvelle Installation de Production ou susceptible d'injecter et de soutirer raccordée directement au Réseau Public de Distribution HTA*

Le Demandeur a sollicité Enedis pour le raccordement direct au Réseau Public de Distribution Haute Tension A (HTA) d'une Installation de Production [et de Consommation] d'électricité.

*[Ajout optionnel 1] : Description de la demande de raccordement direct au réseau HTA*

Le Demandeur a formulé la demande suivante :

Un raccordement permettant de répondre aux besoins exprimés ci-après :

- une puissance de raccordement en injection de [Pracc inj] kW au Point de Raccordement<sup>1</sup> désiré ;
- une puissance de production installée de [Pinstallée] kVA. Les caractéristiques des moyens de production (y compris des Installations de stockage, le cas échéant) installés sont indiquées dans les Fiches de Collecte ;
- une puissance de raccordement en soutirage de [Pracc sout] kW au Point de Raccordement désiré.

*[Fin de l'ajout optionnel 1]*

*[Ajout optionnel 2]*

Le Demandeur souhaite réaliser les travaux relatifs aux ouvrages dédiés du raccordement de son Installation selon les dispositions de l'article L342-2 du Code de l'énergie.

*[Fin de l'ajout optionnel 2]*

*[Fin variante 1]*

*[Variante 2] : Cas d'une modification d'Installation déjà raccordée*

Le Demandeur a décidé de modifier son Installation existante. Cette modification consiste en :

*[À sélectionner]*

- l'ajout d'une Installation de Production,
- l'ajout d'une Installation de Stockage,
- l'ajout d'une Infrastructure de Recharge de Véhicules Electriques,
- la modification de son Installation de Production,
- l'ajout d'une Installation de Consommation,
- la modification de son Installation de Consommation,
- la modification de son raccordement au Réseau Public de Distribution HTA.

*[Fin de la liste des items à sélectionner]*

*[Fin variante 2]*

<sup>1</sup> Selon la définition de l'article 1 de l'arrêté du 9 juin 2020. Le terme « point de livraison » est équivalent au terme « point de raccordement ».



# Modèle de Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d'une Installation de Production d'énergie électrique ou susceptible d'injecter et de soutirer ne relevant pas d'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables

## *[Variante 3] : Cas d'une nouvelle Installation de Production raccordée indirectement au Réseau Public de Distribution HTA*

Le Demandeur a sollicité Enedis pour le raccordement indirect au Réseau Public de Distribution Haute Tension A (HTA) d'une Installation de Production d'électricité.

Le Demandeur a décidé de modifier son Installation existante de Production et/ou de Consommation d'électricité. Cette modification consiste en l'ajout d'une Installation de Production.

### *[Ajout optionnel] : Description de la demande de raccordement indirect au réseau HTA*

Le Demandeur a formulé la demande suivante :

Un raccordement permettant de répondre aux besoins exprimés ci-après :

- un Site hébergé disposant d'une puissance de production installée de **XX** kW ;
- une puissance de raccordement en injection de **[Pracc inj]** kW au Point de Raccordement du Site hébergeur ;
- une puissance de production installée totale (hébergé(s) + hébergeur) de **[Pinstallée]** kVA. Les caractéristiques des moyens de production installés (y compris des installations de stockage, le cas échéant) sont indiquées dans les Fiches de Collecte.

*[Fin de l'ajout optionnel]*

*[Fin variante 3]*

### *[Option 1]*

Une demande de raccordement de Secours Substitution a été effectuée par le Demandeur pour une puissance de **XX** kW en soutirage/de **YY** kW en injection.

*[Fin option 1]*

Les présentes Conditions Particulières de la Convention de Raccordement précisent les caractéristiques auxquelles l'Installation doit satisfaire pour être raccordée au Réseau Public de Distribution HTA.

Les caractéristiques de cette demande sont jointes en Annexe **[1]** des présentes Conditions Particulières.

### *[Option 2]*

La solution technique proposée pour le raccordement a fait l'objet d'une Proposition Technique et Financière acceptée par le Demandeur en date du **[date d'acceptation de la PTF]**.

Ces Conditions Particulières reprennent la solution technique proposée pour le raccordement dans la Proposition Technique et Financière retenue par le Demandeur.

*[Fin option 2]*

### *[Option 3]*

La solution technique proposée pour le raccordement a fait l'objet d'un Avenant à la Proposition Technique et Financière pour la mise en œuvre de l'article L. 342-2 du Code de l'énergie accepté par le Demandeur en date du **[date d'acceptation de l'Avenant L342-2]**.

Ces Conditions Particulières reprennent la solution technique proposée pour le raccordement dans la Proposition Technique et Financière retenue par le Demandeur.

*[Fin option 3]*

### *[Option 4]*

Toutefois des modifications sont apparues nécessaires au cours de l'étude de réalisation et impactent la solution de raccordement exposée dans ces Conditions Particulières.

*[Fin option 4]*

Modèle de Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d'une Installation de Production d'énergie électrique ou susceptible d'injecter et de soutirer ne relevant pas d'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables

### 3. Solution technique du Raccordement

#### 3.1. Tension des Ouvrages de Raccordement

La Tension Nominale du Réseau sur lequel est raccordée l'Installation est :  $Un = [15/20]$  kV.

La Tension Contractuelle de raccordement est :  $Uc = [valeur numérique]$  kV.

#### 3.2. Puissance(s) de raccordement de l'Installation

Le demandeur a choisi le mode de [valorisation en totalité] / [valorisation du surplus].

**Les capacités d'accès au Réseau Public de Distribution HTA en injection sont :**

La Puissance de production maximale nette livrée au Réseau Public de Distribution correspondant à la Puissance de Raccordement en injection sur le Réseau Public de Distribution HTA (Pracc\_inj\_HTA) du Site est de [valeur numérique pouvant aller jusqu'à 17 MW.] kW.

La puissance installée est : [valeur numérique pouvant aller jusqu'à 17 MW.] MW.

#### **Dispositif de bridage dynamique**

Dispositif limitant la puissance injectée au point de raccordement. Ce dispositif est obligatoire si :

- Puissance installée  $P_{installée} > Pracc\_inj\_HTA$ .  
Dans ce cas, le dispositif de bridage doit garantir que la puissance active injectée sur le réseau ne dépasse pas de plus de 5% la  $Pracc\_inj\_HTA$ , en moyenne sur 1 minute glissante.

Ou

- Puissance de raccordement en injection  $Pracc\_inj\_HTA > 16\ 000$  kW à 20 kV ou 12 000 kW à 15 kV et le raccordement de l'installation est composé d'un seul câble.  
Dans ce cas, le dispositif de bridage dynamique doit garantir que la puissance apparente injectée sur le réseau ne dépasse pas de plus de 5% la puissance apparente maximale admissible du câble (17 000 kVA à 20 kV ou de 12 750 kVA à 15 kV, du fait d'un courant maximal admissible de 490A conformément à la norme C33-226) sur 1 minute glissante.

#### *[Option 1] : Soutirage*

**Les capacités d'accès au Réseau Public de Distribution HTA en soutirage sont :**

La puissance limite pour un raccordement en soutirage est [Minimum (40 MW & 100 MW/d)].

#### *[Option 1.1] : Demande d'un raccordement supplémentaire en soutirage*

Une demande d'un raccordement supplémentaire en soutirage, pour la même entité juridique du Demandeur, a également été effectuée.

La Puissance de Raccordement pour le soutirage sur le Réseau Public de Distribution HTA (Pracc\_sout\_HTA) est de [valeur numérique] kW.

*[Fin option 1.1]*

#### *[Option 1.2] : Raccordement existant en soutirage*

La Puissance de Raccordement pour le soutirage existant sur le Réseau Public de Distribution HTA (Pracc\_sout\_HTA) est de [valeur numérique] kW.

*[Fin option 1.2]*

*[Fin option 1]*

# Modèle de Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d'une Installation de Production d'énergie électrique ou susceptible d'injecter et de soutirer ne relevant pas d'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables

## 3.3. Description du Raccordement de l'Installation

L'Installation sera raccordée au Réseau Public de Distribution HTA par l'intermédiaire d'un unique poste de livraison alimenté en [coupure d'artère, double dérivation, antenne, coupure d'artère sur dérivation, ...] sous la Tension Contractuelle définie au paragraphe 3.1 des présentes Conditions Particulières.

La description des Ouvrages de Raccordement (en particulier la longueur des canalisations souterraines ou aériennes créées ou créées en remplacement ou renforcées, la nature et la section des conducteurs), est détaillée à l'article 4 des présentes Conditions Particulières.

Le plan de situation et le plan de masse du raccordement de l'Installation au Réseau Public de Distribution HTA sont joints en Annexe [2]. L'emplacement du poste de livraison et le cheminement en domaine privé des canalisations de raccordement y seront précisés.

[Variante 1] : L. 342-2

En cas de mise en œuvre de l'article L. 342-2 du Code de l'énergie, la description figurant sur ces plans précise :

- les Ouvrages Enedis correspondant aux Travaux Enedis ;
- les Ouvrages Mandataire et renvoie au Contrat de Mandat pour la réalisation des Travaux Mandataire.

[Fin Variante 1]

La description figurant sur ces plans correspond à la dénomination des Ouvrages permettant le raccordement de l'Installation au moment de la rédaction des présentes Conditions Particulières. Ces caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées en fonction de l'évolution du Réseau. Les présentes Conditions Particulières ne seront mises à jour, par voie d'avenant, que si la structure du raccordement de l'Installation est modifiée.

## 3.4. Point(s) de Raccordement<sup>2</sup>

[Donner pour chaque poste de livraison]

Poste de livraison [nom du poste de livraison]

[Donner pour chaque canalisation de raccordement]

Départ [Nom du départ] direction [Nom de la direction]

Le Point de Raccordement de ce Poste est situé à la Limite de Propriété avec le Réseau Public de Distribution HTA placée telle que définie à l'article 4.1.

## 3.5. Point de Décompte

Le Point de Décompte est situé [Indiquer de façon très précise ce point.]

## 3.6. Point Commun de Couplage

[Donner pour chaque poste de livraison]

Poste de livraison [nom du poste de livraison]

[Donner pour chaque canalisation de raccordement]

Départ [Nom du départ] direction [Nom de la direction]

<sup>2</sup> Selon la définition de l'article 1 de l'arrêté du 9 juin 2020. Le terme « point de livraison » est équivalent au terme « point de raccordement ».

# Modèle de Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d'une Installation de Production d'énergie électrique ou susceptible d'injecter et de soutirer ne relevant pas d'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables

*[Variante a] : Cas général : l'Installation de Production génère à la Limite de Propriété des perturbations dont les niveaux sont inférieurs aux seuils réglementaires*

Le Point Commun est situé à la Limite de Propriété définie au paragraphe 4.1.

*[Fin de variante a]*

*[Variante b] : Cas où le Point Commun de Couplage doit être fixé en amont de la Limite de Propriété des ouvrages HTA car le niveau de papillotement ou les à-coups de tension générés par l'Installation de Production dépassent les seuils réglementaires ; au Point Commun de Couplage, la tension doit également être inférieure à  $U_n+10\%$*

Le Point Commun de Couplage est situé [Indiquer de façon très précise ce point. Exemple : immédiatement à l'aval des boîtes d'extrémités au Poste Source du câble de raccordement du poste de livraison ou sur le câble de raccordement du poste de livraison au Poste Source, à une distance de 2,3 km depuis le Poste Source] en raison d'un dépassement des seuils réglementaires admissibles par [choisir : les Fluctuations Lentes de Tension, les Fluctuations Rapides de Tension provoqués par le papillotement généré par l'Installation de Production] à la Limite de Propriété définie au paragraphe 4.1.

*[Fin de variante b]*

*[Fin des dispositions pour la canalisation de raccordement]*

*[Fin des dispositions pour le poste de livraison]*

## 3.7. Énergie réactive

*[À réintégrer dans le contrat CARD-I]*

Il est à noter que les dispositions du CARD-I se substitueront et prévaudront sur celles de la présente Convention de Raccordement en termes d'énergie réactive, et ce à compter de la date de prise d'effet du CARD-I ou de ses avenants.

Lorsque les flux physiques d'énergie active au Point de Raccordement sont des flux d'injection, cette Puissance de Raccordement en Injection est associée à bande de fonctionnement tangente phi min/tangente phi max<sup>3</sup> décrite dans le contrat permettant l'Accès au Réseau en Injection avec une consigne et des valeurs absolues comme l'indique le tableau ci-dessous.

*[Variante 1] : INSTALLATION NOUVELLE avec une régulation en tangente  $\varphi$*

L'énergie active injectée et les énergies réactives injectées et/ou soutirées en période de production sont mesurées et contrôlées pour la ou les période(s) horosaisonniers(s) spécifiée(s) à partir des index mensuels.

Une même Installation peut se voir demander selon les résultats de l'étude de raccordement par période horosaisonniers des consignes différentes et des valeurs de seuil de tangente différentes.

*[Sous-variante 1.1] : INJECTER, seuils minimum et maximum différents de zéro*

Consigne	Période horosaisonniers	Coefficient de faible	Valeur inférieure du seuil	Valeur supérieure du seuil
----------	-------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------------

<sup>3</sup> À la suite de l'étude une tangente positive correspondra à une consigne « injecter » c'est-à-dire à une énergie réactive capacitive fournie en période de production,


→ **exemple** : l'étude donne  $\tan\varphi [0 ; 0,1]$  → la consigne sera « injecter » avec  $\tan\varphi_{\min} = 0$  et  $\tan\varphi_{\max} = 0,1$

À la suite de l'étude une tangente négative correspondra quant à elle à une consigne « soutirer » c'est-à-dire à une énergie réactive selfique consommée en période de production,

→ **exemple** : l'étude donne  $\tan\varphi [-0,19 ; -0,09]$  → la consigne sera « soutirer » avec  $\tan\varphi_{\min} = 0,09$  et  $\tan\varphi_{\max} = 0,19$

Modèle de Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d'une Installation de Production d'énergie électrique ou susceptible d'injecter et de soutirer ne relevant pas d'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables


		production	(tan phi min)	Plage forte production	Plage faible production
				(tan phi max)	(à calculer)
Injecter	[Période]	20%	[TanPhiMin]	[tanPhiMax]	[Qmax = 0,2 * Pracc inj * tan phi max]

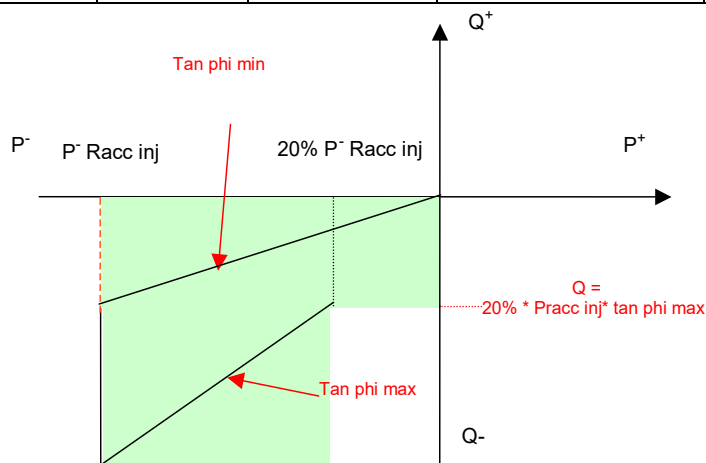

[Fin de sous-variante 1.1]

[Sous-variante 1.2] : INJECTER, seuil minimum nul

Consigne	Période horosaisonnaire	Coefficient de faible production	Valeur inférieure du seuil	Valeur supérieure du seuil	
			(tan phi min)	Plage forte production	Plage faible production
				(tan phi max)	(à calculer)
Injecter	[Période]	20%	0	[TanPhiMax]	[Qmax = 0,2 * Pracc inj * tan phi max]

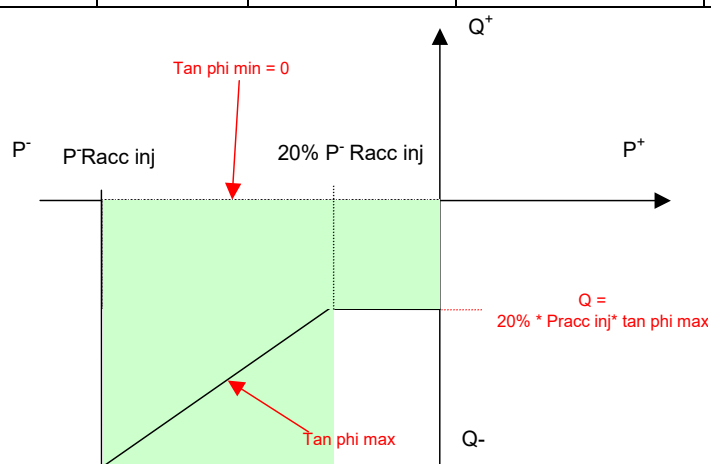


[Fin de sous-variante 1.2]

Modèle de Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d'une Installation de Production d'énergie électrique ou susceptible d'injecter et de soutirer ne relevant pas d'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables

[Sous-variante 1.3] : SOUTIRER, seuils minimum et maximum non nuls

Consigne	Période horosaisonnaire	Coefficient de faible production	Valeur inférieure du seuil	Valeur supérieure du seuil	
			(tan phi min)	Plage forte production	Plage faible production
				(tan phi max)	(à calculer)
Soutirer	[Période]	20%	[TanPhiMin]	[TanPhiMax]	[Qmax = 0,2 * Pracc inj * tan phi max]

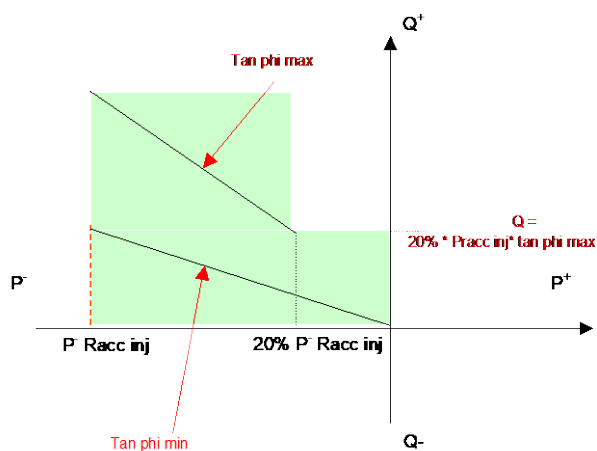


[Fin de sous-variante 1.3]

[Sous-variante 1.4] : SOUTIRER, seuil minimum nul

Consigne	Période horosaisonnaire	Coefficient de faible production	Valeur inférieure du seuil	Valeur supérieure du seuil	
			(tan phi min)	Plage forte production	Plage faible production
				(tan phi max)	(à calculer)
Soutirer	[Période]	20%	0	[TanPhiMax]	[Qmax = 0,2 * Pracc inj * tan phi max]

Modèle de Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d'une Installation de Production d'énergie électrique ou susceptible d'injecter et de soutirer ne relevant pas d'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables

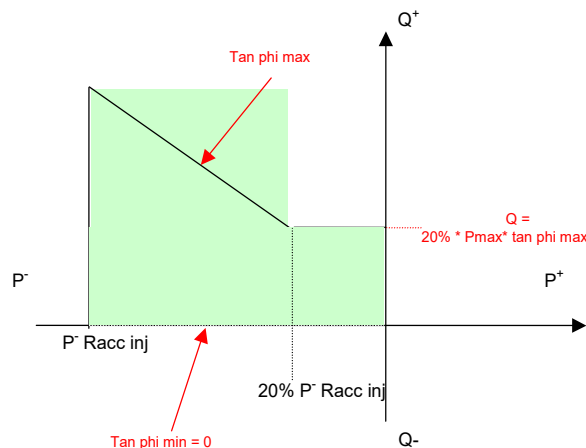


[Fin de sous-variante 1.4]

[Fin de variante 1]

[Variante 2] : INSTALLATION NOUVELLE avec une régulation locale de puissance réactive selon une loi  $Q=f(U)$

La solution de raccordement proposée permet une injection de puissance de [Pracc inj] kW avec une régulation locale de puissance réactive au Point de Raccordement de l'Installation selon une loi de réglage  $Q=f(U)$  de la forme suivante<sup>4</sup> :

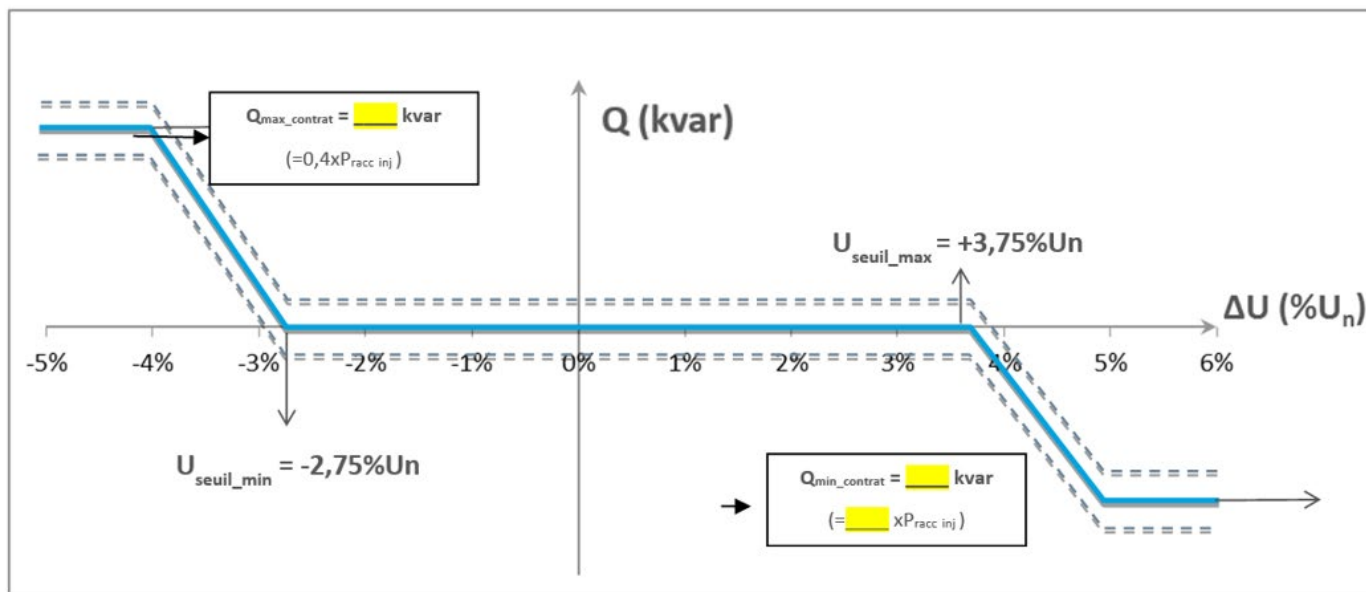

Les paramètres de cette loi issus de l'étude de raccordement sont les suivants :

- Pracc inj = [ ] kW,
- Un = [Tension de raccordement] kV,
- Qmax\_contrat = 0,4 x Pracc inj soit [ ] kvar,
- Qmin\_contrat = [ ] x Pracc inj soit [ ] kvar.

La vérification du respect de cette loi de régulation se fera par période 10 minutes, sur la base notamment de la puissance réactive mesurée et de celle attendue selon la loi de régulation indiquée contractuellement. Une tolérance de +/-5%Pracc inj soit +/- [ ] kvar sera appliquée pour cette loi de régulation.

<sup>4</sup> Conformément à Documentation Technique d'Enedis : Enedis-NOI-RES\_60E.

Modèle de Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d'une Installation de Production d'énergie électrique ou susceptible d'injecter et de soutirer ne relevant pas d'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables. Cette bande de fonctionnement de réactif sera reprise dans le Contrat d'Accès au Réseau de Distribution en Injection (CARD-I signé par l'hébergeur dans le cas du raccordement indirect).

[Fin de variante 2]

## 4. Ouvrages de Raccordement

### 4.1. Propriété des Ouvrages de Raccordement

La Limite de Propriété des Ouvrages est située :

[Variante 1]

– immédiatement en amont des bornes de raccordement des extrémités de câbles dans les cellules "arrivée" du poste de livraison (cas du raccordement souterrain ou aéro-souterrain).

[Fin de variante 1]

[Variante 2]

– immédiatement à l'amont des chaînes d'ancrage du réseau aérien sur le support d'arrêt. Le support d'arrêt, les mises à la terre, les chaînes d'ancrage, la chaise support de la liaison souterraine, les parafoudres et la liaison aéro-souterraine ligne-poste de livraison sont la propriété du Demandeur (cas du raccordement aérien avec support d'arrêt en domaine privé et équipé d'une RAS).

[Fin de variante 2]

### 4.2. Caractéristiques détaillées des Ouvrages de Raccordement

#### 4.2.1. Ouvrages HTA nouvellement créés pour le raccordement de l'Installation

[Note : les valeurs contenues dans le tableau ne sont que des exemples]

	Descriptif technique
Extension	Création d'un câble 3 x XXX mm <sup>2</sup> ALU sur le départ du Réseau Public de Distribution HTA [Nom du départ] [code dipôle GDO] issu du Poste Source [Nom du Poste Source] [Code GDO Poste Source]
	Création d'un poste HTB/HTA XXX [nom du Poste Source] [Code PLIC Poste Source] issu de la ligne HTB [Nom de la ligne]

#### 4.2.2. Ouvrages HTA à adapter pour le raccordement de l'Installation

[Note : les valeurs contenues dans le tableau ne sont que des exemples]

	Descriptif technique
Extension	Création d'un câble 3 x XXX mm <sup>2</sup> ALU en remplacement d'un câble 3 x XXX mm <sup>2</sup> ALU sur le départ du Réseau Public de Distribution HTA [Nom du départ] [code dipôle GDO] issu du Poste Source [Nom du Poste Source] [Code PLIC Poste Source]
	Modifications dans le Poste Source existant (mutation transformateur, ajout de cellule ...) [Nom du Poste Source] [Code PLIC Poste Source] issu de la ligne HTB [Nom de la ligne]

#### 4.2.3. Ouvrages nouvellement créés dans le domaine de tension supérieur pour le raccordement de l'Installation, sous maîtrise d'ouvrage RTE

[Note : les valeurs contenues dans le tableau ne sont que des exemples]

	Descriptif technique
Extension	Création d'une ligne XXX



Modèle de Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d'une Installation de Production d'énergie électrique ou susceptible d'injecter et de soutirer ne relevant pas d'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelabl

4.2.4. Ouvrages à adapter dans le domaine de tension supérieur pour le raccordement de l'Installation (hors périmètre de facturation), sous maîtrise d'ouvrage RTE

*[Note : les valeurs contenues dans le tableau ne sont que des exemples]*

	Descriptif technique
Extension	Création d'une ligne XXX en remplacement de la ligne XXX existante]

# Modèle de Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d'une Installation de Production d'énergie électrique ou susceptible d'injecter et de soutirer ne relevant pas d'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables

[Variante 1] : Situation transitoire

## 4.3. Caractéristiques détaillées des Ouvrages de Raccordement nouvellement créés ou créés en remplacement d'ouvrages existants en situation transitoire

[Même plan que 4.2]

[Fin de variante 1]

## 5. Ouvrages de l'Installation

### 5.1. Poste de livraison

Le poste de livraison [Nom du poste], situé [adresse du poste de livraison], est composé des appareillages et relais suivants choisis par le Demandeur parmi les modèles autorisés d'emploi sur les réseaux d'Enedis :

- une (ou deux) cellule(s) « arrivée interrupteur-sectionneur » raccordée(s) au RPD HTA,
- une cellule « transformateur de tension » (TT1) double enroulement comptage et protection.

[Variante 1] : Pour les Dispositifs de Comptage sur la HTA

[À sélectionner/compléter]

- une cellule protection générale « disjoncteur de sectionnement de barres », avec transformateurs de courant HTA de comptage (TC1) et de protection (TC2), dont le sectionneur de terre en aval du disjoncteur constitue la limite du domaine d'application de la NF C 13-100,
- une cellule « combiné interrupteur-fusibles » équipée de transformateurs de courant HTA de comptage (TC1) raccordée à un transformateur de puissance dont le dispositif de sectionnement BT constitue la limite du domaine d'application de la NF C 13-100,
- le rapport de transformation, la puissance de précision et la classe de précision des transformateurs de mesures sont indiqués aux paragraphes 5.1.2 et 5.2.5,
- une cellule « arrivée interrupteur-sectionneur » vers le Poste [\_\_\_\_]. [Ou autre selon le schéma unifilaire],
- le transformateur de puissance situé dans le poste de livraison [ou au Poste \_\_\_\_] est un appareil de 630 kVA – 20 kV/410 V.

[Fin de variante 1]

[Variante 2] : Pour les Dispositifs de Comptage sur la BT

[À sélectionner/compléter]

- un jeu de transformateurs de courant BT « Comptage » dont le rapport, la puissance et la classe de précision sont indiqués à l'article 5.2.5,
- une cellule « combiné interrupteur-fusibles » de protection du transformateur de puissance dont le dispositif de sectionnement BT constitue la limite du domaine d'application de la NF C 13-100,
- le transformateur de puissance est un appareil de 400 kVA – 20 kV/[410] V,
- les transformateurs de courant BT (TC1) fournis par Enedis sont placés par le Demandeur sur les bornes BT du transformateur dans un dispositif plombable.

[Fin de variante 2]

[Option 1]

- un dispositif de détection de défaut (boîtiers, tores, liaisons et signalisation) : l'indicateur lumineux est posé de façon à être visible depuis le domaine public. Ce dispositif est décrit à l'article 5.1.3.

[Fin option 1]

Le schéma simplifié du poste de livraison est joint en Annexe [3] de la présente convention.

[Option 2] : La tension de raccordement est de 15 kV et le passage en 20 kV est envisagé à moyen terme

Modèle de Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d'une Installation de Production d'énergie électrique ou susceptible d'injecter et de soutirer ne relevant pas d'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables. Compte tenu du changement de tension de 15 kV à 20 kV prévu à moyen terme, du départ HTA sur lequel est raccordé le poste de livraison, le ou les transformateurs HTA/BT de l'Installation doivent être bi-tension (15 kV/20 kV).

[Fin option 2]

### 5.1.1. Dispositif de protection générale HTA du poste de livraison

#### 5.1.1.1. Dispositif de protection contre les courts-circuits

Le type de protection contre les courts-circuits ainsi que les réglages associés sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

[Compléter les éléments en jaune, supprimer la ligne inutile]

Type de protection	Réglages		
	Type	Valeur	
Par combiné interrupteur-fusibles	Courant assigné du fusible HTA	[XX] A	
Par disjoncteur et relais max. courant de phase	Seuils de fonctionnement en HTA	Min = [XX] A	Max = [XX] A

#### 5.1.1.2. Dispositif de protection contre les courants de défaut à la terre

[Compléter (ou supprimer) les éléments en jaune, supprimer les 3 lignes inutiles]

Le type de protection contre les défauts à la terre ainsi que les réglages associés, déterminés en fonction des caractéristiques de l'Installation intérieure, du Réseau Public de Distribution et du type de protection contre les courts-circuits, sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

Caractéristiques		Type de protection contre les courts-circuits	Type de protection contre les courants de défaut à la terre	Réglages protection contre les courants de défaut à la terre	
de l'Installation	du RPD			Type	Valeur
$L_{HTA}^* = XX \text{ m}$ ( $< 100\text{m}$ )		Protection par combiné interrupteur-fusibles	Pas de protection spécifique		
$L_{HTA}^* = XX \text{ m}$	Poste Source en neutre impédant $I_{\text{Défaut Terre}}^{**} = XX \text{ A}$	Protection par disjoncteur et relais max. courant de phase ou Protection par combiné interrupteur-fusibles	Relais à max. de courant résiduel	Une temporisation ou Deux temporisations	Tempo = 0,2 s ou Tempo 1 = 0,2 s max Tempo 2 = 0,3 s
$L_{HTA}^* = XX \text{ m}$	Poste Source en neutre compensé ou Poste Source en neutre impédant avec	Protection par disjoncteur et relais max. courant de phase ou Protection par combiné	Relais à max. de courant résiduel	Seuil ampère-métrique	Min = XX A Max = XX A
$L_{HTA}^* = XX \text{ m}$				Une temporisation ou Deux temporisations	Tempo = 0,2 s ou Tempo 1 = 0,2 s max Tempo 2 = 0,3 s
				Seuil ampère-métrique	Min = XX A Max = XX A

**Modèle de Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d'une Installation de Production d'énergie électrique ou susceptible d'injecter et de soutirer ne relevant pas d'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables**

	passage en neutre compensé prévu dans les 3 ans $I_{\text{Défaut Terre}}^{**} = \text{XX A}$	interrupteur-fusibles	Relais wattmétrique homopolaire	Une temporisation ou Deux temporisations	Tempo = 0,5 s max ou Tempo 1 = 0,5 s Tempo 2 = 0,9 s
				Seuil wattmétrique	Min = 40 kW Max = 120 kW
$L_{\text{HTA}}^* = \text{XX m}$	Poste Source en neutre impédant avec passage en neutre compensé prévu dans plus de 3 ans $I_{\text{Défaut Terre}}^{**} = \text{XX A}$	Protection par disjoncteur et relais max. courant de phase ou Protection par combiné interrupteur-fusibles	Relais à max. de courant résiduel	Une temporisation ou Deux temporisations	Tempo = 0,2 s ou Tempo 1 = 0,2 s max Tempo 2 = 0,3 s
			Réservation de place pour l'insertion ultérieure d'un relais wattmétrique homopolaire dans le rack de protection et câblage des circuits de mesure et de déclenchement nécessaires à cette insertion. Le Demandeur s'engage à installer à ses frais le relais wattmétrique homopolaire, dès notification par Enedis du passage au régime de neutre compensé		
				Seuil ampère-métrique	Min = XX A Max = XX A

\*  $L_{\text{HTA}}$  : Longueur totale du circuit HTA de l'Installation intérieure

\*\*  $I_{\text{DEFAUT TERRE}}$  : Courant de défaut à la terre conventionnel

### 5.1.1.3. Protection de découplage

La protection de découplage minimale est de type :  $[H_x, B_x]^5$ .

Cette protection de découplage devra permettre le découplage de l'ensemble des machines de production (y compris de stockage) du Site du Demandeur (hébergeur et hébergé dans le cas d'un raccordement indirect au réseau HTA).

La plage de ses réglages est définie dans le tableau suivant :

*[Ajouter/supprimer autant de lignes que de relais associés à un réglage donné]*

Type	Relais			
	Seuil	Temporisation	Nombre de relais	Condition
Minimum de U				
Maximum de U				
Minimum de f				
(Optionnel) Min. de $f_6$				Si $\Delta f/\Delta t > 0,5$ Hz/s
Maximum de f				
(Optionnel) Max. de $f_4$				
Maximum de $V_0$				

<sup>5</sup> Les caractéristiques des différents types de protections de découplage sont explicitées dans la note de la DTR Enedis-NOI-RES\_13E.

<sup>6</sup> Uniquement si protection de type H.3.1, seuil de déclenchement en fréquence associé à une vitesse de variation de fréquence supérieure à 0,5 Hz/s.

## Modèle de Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d'une Installation de Production d'énergie électrique ou susceptible d'injecter et de soutirer ne relevant pas d'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables

*[Variante 1] : Protection type H.4 et H.4.1*

*[Variante 1a] : Liaison spécialisée*

La téléaction sera réalisée au moyen d'une liaison spécialisée que le Demandeur fera réaliser et mettra, à ses frais, à disposition d'Enedis. Les frais de location de ladite liaison sont notamment à la charge du Demandeur.

*[Fin variante 1a]*

*[Variante 1b] : Fibre optique*

La téléaction sera réalisée au moyen d'une liaison fibre optique. Le Demandeur se charge d'obtenir les autorisations administratives nécessaires à l'établissement de cette liaison. Le Demandeur réalisera à ses frais les travaux d'exploitation, d'entretien et de renouvellement de cette liaison.

*[Fin variante 1b]*

*[Variante 1c] : Liaison IP*

La téléaction sera réalisée au moyen d'un réseau de télécommunication sous réserve de validation par Enedis de la compatibilité avec la qualité de service requise. Le cas échéant la téléaction pourrait partager le même réseau de télécommunication filaire avec d'autres dispositifs métiers d'Enedis.

*[Fin variante 1c]*

La performance de la liaison de télécommunication mise en œuvre pour la téléaction devra répondre aux performances attendues, conformément à la note Enedis-NOI-RES\_13E publiée sur le site internet [www.enedis.fr](http://www.enedis.fr). La fourniture et la mise en place du boîtier de réception de la téléaction dans le poste de livraison, les raccordements entre téléaction, boîtier de réception et protection de découplage seront réalisés, à ses frais, par le Demandeur.

La fourniture et la mise en place du boîtier d'envoi de la téléaction dans le Poste Source, les raccordements entre téléaction et boîtier de réception seront réalisés, à ses frais, par le Demandeur. Celui-ci procédera aux essais de la téléaction et fournira à Enedis un rapport d'essais.

Le boîtier de réception de la téléaction devra faire l'objet d'un agrément d'Enedis.

Le câblage entre le boîtier de téléaction et les systèmes de contrôle-commande du Poste Source et la mise en service complète **du dispositif de télédéclenchement seront réalisés par Enedis et facturés au Demandeur.**

*[Fin variante 1]*

*[Variante 2] : Dérogation pour une protection de type H.5*

L'Installation de Production est raccordée sur un départ sur lequel il n'y a pas d'autres utilisateurs consommateurs. De plus, il n'existe pas sur le Site du Demandeur de sources de consommation autres que celles de soutirage des auxiliaires<sup>7</sup>. Par dérogation Enedis propose au Demandeur d'installer une protection de type H.5 (comporte les mêmes relais de mesure que la protection type H.4, la différence consistant en l'absence de circuit de télé découplage).

Si, par la suite, le départ accueille d'autres utilisateurs ou si le demandeur modifie ses Installations, l'étude sera mise à jour et Enedis pourra demander l'installation d'une protection H.4 ou H.4.1 (ajout d'un télé-découplage) si l'une des deux conditions dérogatoires n'est plus remplie.

*[Fin de variante 2]*

*[Variante 3] : Dérogation pour une protection temporisant la loi de régulation de la puissance active en fonction de la fréquence*

---

<sup>7</sup> Sont considérés comme auxiliaires les équipements permettant le bon fonctionnement de la partie productrice de l'Installation (pompes, ventilation, contrôle commande...).

## Modèle de Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d'une Installation de Production d'énergie électrique ou susceptible d'injecter et de soutirer ne relevant pas d'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables

Les Fiches de Collecte fournies par le Demandeur indiquent que toute ou partie de l'Installation de Production met en œuvre une loi de régulation de puissance active produite en réponse à une variation de fréquence, loi de type  $P=f(f)$ . La temporisation minimale pour l'activation de cette régulation doit être de 1,5 s.

Par dérogation Enedis propose au Demandeur d'installer une protection de type [Hx] (conforme à la puissance de l'Installation de Production).

Si, par la suite, l'activation de la régulation de puissance n'est pas temporisée a minima à 1,5 s, Enedis se réserve le droit de suspendre la Convention de Raccordement selon les dispositions de l'article 10.4 des Conditions Générales de la Convention de Raccordement et pourra demander l'installation d'une protection H.4 ou H.4.1 (ajout d'un télé-découplage).

[Fin de variante 3]

Les caractéristiques des relais et leurs valeurs de déclenchement sont indiquées dans la Convention d'Exploitation.

La protection de découplage agit sur le (ou les) organe(s) suivant(s) \_\_\_\_\_ situé(s) au \_\_\_\_\_ ou placé(s) au plus près des générateurs.

[Option]

La protection de découplage agit sur le disjoncteur général, suivi de l'ouverture des organes de coupure au plus près des générateurs. La fermeture du disjoncteur général intervient suite au retour de la tension réseau, puis le recouplage se fait via les organes de coupure au plus près des générateurs.

[Fin option]

Dans le cas où le Demandeur souhaite modifier la protection de découplage ou mettre en œuvre un autre relais ou type de protection de découplage, il doit avant toute réalisation rechercher l'accord préalable d'Enedis sur son projet.

### 5.1.2. Réducteurs de mesure des protections

Les réducteurs de mesure installés pour le dispositif de protection sont les suivants :

[Note : les valeurs contenues dans le tableau ne sont que des exemples]

Réf. du réducteur (ou de l'enroulement)	Rapport de transformation	Classe de Précision	Puissance de Précision	Facteur Limite de Précision	Protections associées (cf. 5.1.1)
TT1	20 000 V/100 V	0.5	7,5 VA	sans objet	Protection générale NF C 13-100 Protection de découplage
TC10	400 A/5 A	5	30 VA	P20	Protection générale NF C 13-100

[Fin du descriptif de chaque poste]

Le schéma unifilaire simplifié de chaque poste de livraison figure en Annexe [3]. Celui-ci indique en particulier les positions des réducteurs de mesure listés ci-dessus.

[Option] : Réserve aux raccordements en Coupure d'Artère et/ou avec télécommande des cellules arrivées

**Modèle de Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d'une Installation de Production d'énergie électrique ou susceptible d'injecter et de soutirer ne relevant pas d'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables**

**5.1.3. Dispositif de détection des défauts**

Le Demandeur mettra en œuvre les détecteurs de passage de défaut de caractéristiques suivantes dans le ou les postes de livraison suivants :

Poste de livraison	Canalisation à équiper de trois tores de détection	Type de régime de neutre
Nom du poste de livraison	Cellule arrivée - direction [Nom de la direction]	impédant/compensé

[Fin option]

**5.2. Dispositif de Comptage**

**5.2.1. Propriété et Fourniture du Dispositif de Comptage**

[Variante 1] : Comptage en HTA

Les réducteurs de mesure placés en HTA sont fournis par le Demandeur et sont sa propriété. Ils doivent être conformes aux prescriptions indiquées dans la Documentation Technique de Référence d'Enedis.

[Fin de variante 1]

[Variante 2] : Comptage en BT

Les réducteurs de mesure placés en BT sont fournis par Enedis et font partie du domaine concédé.

[Fin de variante 2]

**5.2.2. Compteurs situés dans le(s) poste(s) de livraison**

Les Compteurs suivants seront installés dans le(s) poste(s) de livraison.

[Donner pour chaque poste de livraison]

Poste de livraison [nom du poste de livraison]

[Choisir parmi la liste suivante (avec éventuellement des ajouts)] :

[Note : les valeurs contenues dans le tableau ne sont que des exemples]

Libellé du compteur	Type de compteur	Réf. du TT de mesure ou RD (raccordement direct)	Réf. du TC de mesure	Énergie comptée	Libellé de l'énergie comptée	Propriété
	ICE-4Q	TT1	TC1	Injection actif	P-	
				Soutirage actif	P+	
				Injection réactif	Q-	
				Soutirage réactif	Q+	

[Type de compteur: ICE-4Q, ICE-2Q, SAPHIR, ...]

[Fin du descriptif pour chaque poste de livraison]

Les caractéristiques des réducteurs de mesure associés à ces compteurs sont indiquées à l'article 5.2.5.

[Option]

**5.2.3. Compteurs situés au(x) Point(s) de Décompte**

Les compteurs suivants seront installés au(x) Point(s) de Décompte.

[Choisir parmi la liste suivante (avec éventuellement des ajouts)] :

**Modèle de Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d'une Installation de Production d'énergie électrique ou susceptible d'injecter et de soutirer ne relevant pas d'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables**

*[Note : les valeurs contenues dans le tableau ne sont que des exemples]*

Libellé du Compteur	Type de Compteur	Réf. du TT de mesure ou RD (raccordement direct)	Réf. Du TC de mesure	Énergie comptée	Libellé de l'énergie comptée	Propriété
	ICE-4Q	TT1	TC1	Injection actif		
				Soutirage actif		

*[Type de compteur: ICE-4Q, ICE-2Q, SAPHIR, ...]*

*[Fin du descriptif pour chaque Poste de Décompte]*

Les caractéristiques des réducteurs de mesure associés à ces Compteurs sont indiquées à l'article 5.2.5.

*[Fin option]*

*[Option]*

#### 5.2.4. Compteurs situés dans l'Installation Intérieure

Les compteurs suivants seront installés dans l'Installation Intérieure.

Libellé du Compteur	Type de Compteur	Réf. du TT de mesure ou RD (raccordement direct)	Réf. du TC de mesure ou comptage direct (CD)	Énergie comptée	Libellé de l'énergie comptée	Propriété

*[Type de compteur: ICE-4Q, ICE-2Q, SAPHIR, ...]*

Les caractéristiques des réducteurs de mesure associés à ces compteurs sont indiquées à l'article 5.2.5.

La position des réducteurs de mesure, le type et le schéma de branchement des Compteurs ainsi que leurs éventuels aiguillages sont indiqués dans les schémas unifilaires simplifiés des postes de livraison et de l'Installation Intérieure en

Annexe [3] et Annexe [5].

*[Fin option]*

#### 5.2.5. Réducteurs de mesure du Dispositif de Comptage

Les réducteurs de mesure retenus en fonction des éléments techniques des présentes Conditions Particulières et des modalités définies dans la Documentation Technique de Référence d'Enedis sont les suivants :

*[Note : les valeurs contenues dans le tableau ne sont que des exemples]*

Référence du réducteur (ou de l'enroulement)	Rapport de transformation*	Classe de Précision	Puissance de Précision**	Libellé du compteur associé
TT1	20 000 V/100 V	0,5	7,5 VA	S : Soutirage
TC1	400 A/5 A	0,2 s	7,5 VA	S : Soutirage
TC2	200 A/5 A	0,2 s	7,5 VA	P1
TC3	20 A/5 A	0,2 s	7,5 VA	Aux



**Modèle de Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d'une Installation de Production d'énergie électrique ou susceptible d'injecter et de soutirer ne relevant pas d'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables**

\* Le rapport de transformation des réducteurs de mesure est adapté respectivement à la puissance souscrite pour une mesure de flux en soutirage et à la puissance de raccordement en injection pour une mesure de flux en injection. Les valeurs indiquées sont donc fournies sous réserve que la puissance souscrite et/ou la puissance de raccordement en injection soient disponibles.

\*\* La puissance de précision est dépendante de la longueur du câble de mesure et donc de la disposition du poste de livraison. Les valeurs indiquées dans le tableau sont donc susceptibles d'être révisées.

# Modèle de Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d'une Installation de Production d'énergie électrique ou susceptible d'injecter et de soutirer ne relevant pas d'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables

[Option]

## 5.2.6. Mesure de la qualité

Un appareil de mesure de la qualité sera installé dans le(s) poste(s) de livraison (suivants) :

- [nom du poste de livraison 1],
- [nom du poste de livraison 2].

[Fin option]

## 5.3. Installations de télécommunication

Enedis fait établir à ses frais un accès radio mobile au réseau de télécommunication et souscrit à un service sur IP :

- pour tous les compteurs constituant le Dispositif de Comptage de référence et,
- pour le Dispositif d'Échange d'Informations d'Exploitation (DEIE) et,
- pour le dispositif de surveillance (contrôle de performance) et,
- pour le dispositif de télécommande des cellules arrivées du Réseau installé dans le poste de livraison.

[Option] : Dans le cas où la couverture radio mobile n'est pas assurée

Le Demandeur fait établir à ses frais un accès filaire (cuivre ou optique) au réseau de télécommunication. Enedis fait établir à ses frais un service sur IP :

- pour tous les compteurs constituant le Dispositif de Comptage de référence et,
- pour le dispositif d'échange d'informations d'exploitation (DEIE) et,
- pour le dispositif de surveillance (contrôle de performance) et,
- pour le dispositif de télécommande des cellules arrivées du Réseau installé dans le poste de livraison.

Enedis prend à sa charge les frais d'activation du service et d'abonnements correspondants.

[Fin de l'option]

[Ajout optionnel] : Cas où un filtre actif est télésurveillé - Mettre au pluriel si plusieurs postes de livraison concernés

Le Demandeur fait établir à ses frais un accès au réseau de télécommunication desservant le dispositif de surveillance du filtre actif de limitation des perturbations du signal tarifaire. Le Demandeur prend également à sa charge les frais d'activation du service et d'abonnements correspondants.

Le filtre actif sera connecté à l'Installation de télécommunication permettant à Enedis une télé consultation des alarmes et des données stockées. Le Demandeur remettra gratuitement à Enedis l'outil informatique de télé consultation.

[Fin de l'ajout optionnel]

## 5.4. Dispositifs de verrouillage interdisant la mise en parallèle de plusieurs sources

[Paragraphe optionnel] : Si dispositif de verrouillage mis en place

[Variante 1] : Si l'Installation est desservie par plusieurs postes de livraison ou si une canalisation BT dessert l'Installation de Production en plus de l'alimentation principale HTA

Conformément à la réglementation, le Demandeur s'engage à ne pas mettre en place dans son Installation de dispositif permettant de réaliser de façon automatique ou manuelle la mise en parallèle de canalisations de son Installation desservies par deux canalisations de raccordement distinctes, que celles-ci soient du Réseau Public de Distribution BT ou du Réseau Public de Distribution HTA.

Modèle de Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d'une Installation de Production d'énergie électrique ou susceptible d'injecter et de soutirer ne relevant pas d'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables

*[Ajout optionnel] : Un dispositif de permutation sans parallèle est autorisé (le Demandeur a pu apporter toutes les garanties sur la séparation des circuits de son Installation alimentés par les différentes sources)*

Le Demandeur installera [indiquer l'endroit] un dispositif d'inversion de source ne permettant pas la mise en parallèle des deux canalisations de raccordement du [compléter : Réseau Public de Distribution BT, Réseau Public de Distribution HTA]. Ce dispositif sera réalisé par un inverseur ou deux organes de coupure à asservissement mécanique et électrique empêchant la commande et la fermeture simultanée des deux organes de coupure.

*[Fin ajout optionnel]*

*[Fin variante 1]*

*[Variante 2] : Groupe de secours ne fonctionnant jamais en parallèle avec le réseau*

*[Variante 2a] : Cas d'une Installation de Production ne pouvant fonctionner en parallèle avec le réseau – Reprise totale de l'Installation*

Le Demandeur mettra en œuvre à l'intérieur du poste de livraison un dispositif d'inversion telle que la source autonome ne puisse en aucun cas fonctionner en parallèle avec le réseau.

*[Variante 2b] : Cas d'une Installation de Production ne pouvant fonctionner en parallèle avec le réseau – Reprise partielle de l'Installation*

Le Demandeur mettra en œuvre dans son Installation Intérieure un dispositif d'inversion interdisant toute possibilité de mise en liaison de la source autonome avec une partie d'Installation reliée au réseau.

Ce dispositif sera réalisé par un inverseur ou deux organes de coupure à asservissement mécanique et électrique empêchant la commande et la fermeture simultanées des deux organes de coupure.

*[Fin variante 2]*

## 5.5. Bascules des auxiliaires des Installations de Production

*[Concerne les Installations de Production avec alimentation des auxiliaires par bascule]*

Le Demandeur mettra en œuvre une bascule sur le circuit d'alimentation des auxiliaires de l'Installation de Production. Cette bascule sera réalisée conformément aux schémas unifilaires simplifiés donnés en Annexe [3].

## 5.6. Dispositif de télécommande des cellules arrivées du réseau

*[Paragraphe optionnel] : Si un dispositif de télé-conduite réseau est mis en place*

Un dispositif de télécommande des cellules arrivées du réseau sera installé dans le(s) poste(s) de livraison suivants :

- [nom du poste de livraison n°1],
- [nom du poste de livraison n°2] ...

## 5.7. Dispositif d'Échange d'Informations d'Exploitation (DEIE)

*[Paragraphe optionnel] : Cas des Installations de Production (y compris de stockage, le cas échéant) équipées d'un DEIE. (P<sub>max</sub><sup>8</sup> supérieure à 1 MW ou souhait du Demandeur d'installer un DEIE.)*

Conformément aux cas prévus dans la Documentation Technique de Référence d'Enedis [ou à la demande du Demandeur], un Dispositif d'Échange d'Informations d'Exploitation est installé dans l'Installation de Production (y compris de stockage, le cas échéant) du Demandeur au Point de Raccordement ou au Point de Décompte.

<sup>8</sup> La puissance active maximale de l'unité de production définie par l'arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité est soit la puissance maximale de l'installation en aval du point de raccordement pour un parc de production non synchrone, soit la puissance maximale d'un générateur pour une unité de production synchrone.

# Modèle de Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d'une Installation de Production d'énergie électrique ou susceptible d'injecter et de soutirer ne relevant pas d'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables

Les prescriptions pour la mise en œuvre de ce dispositif sont précisées dans la note de la documentation technique de référence publiée sous le numéro Enedis-NOI-RES-14E.

Les dimensions du coffret sont les suivantes : 600 mm x 600 mm x 350 mm.

Le raccordement au bornier interruptible et la mise en service de ce dispositif disponible à la location est effectuée par Enedis et fera l'objet d'une facturation conformément au catalogue des prestations d'Enedis.

Les fonctions à implémenter sont précisées dans la note précitée de la documentation technique d'Enedis et rappelées ci-dessous:

*[Liste à corriger ou à compléter si nécessaire]*

- centrale indisponible,
- centrale couplée/découplée,
- mise en/hors service RSE,
- mise en/hors service téléaction,
- autorisation de couplage,
- demande découplage,
- demande d'effacement d'urgence,
- télé-valeur de consigne P,
- télé-valeur de consigne Q.

## 5.8. Dispositif de surveillance

*[Paragraphe optionnel] : Pour les Installations de Production (y compris de stockage, le cas échéant) de puissance installée  $P_{installée} \geq 5$  MW, certains contrôles de performance sont réalisés à l'aide du dispositif de surveillance installé*

*[Variante 1] : Raccordement direct*

Dans le cadre du contrôle des performances de l'Installation de Production (y compris de stockage, le cas échéant) du Demandeur, un dispositif de surveillance est installé dans le poste de livraison du Demandeur.

*[Option 1] : Dispositif faisant l'objet d'une prestation de location*

Le dispositif de surveillance fait l'objet d'une prestation de location, conformément à la prestation n° P645 du Catalogue des Prestations d'Enedis. La mise en place, le contrôle, l'entretien et le renouvellement de ce dispositif sont effectués par Enedis.

*[Fin option 1]*

*[Option 2] : Dispositif propriété du Demandeur*

Le dispositif de surveillance est fourni et installé par le Demandeur. La mise en place, le contrôle, l'entretien et le renouvellement de ce dispositif sont à la charge du Demandeur.

*[Fin option 2]*

*[Fin variante 1]*

*[Variante 2] : Raccordement indirect*

Dans le cadre du contrôle des performances de l'Installation de Production du Demandeur, un dispositif de surveillance est installé dans le poste de livraison de l'hébergeur.

*[Option 1] : Dispositif faisant l'objet d'une prestation de location*

Le dispositif de surveillance fait l'objet d'une prestation de location, conformément à la prestation n° P645 du Catalogue des Prestations d'Enedis. La mise en place, le contrôle, l'entretien et le renouvellement de ce dispositif sont effectués par Enedis.

*[Fin option 1]*

## Modèle de Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d'une Installation de Production d'énergie électrique ou susceptible d'injecter et de soutirer ne relevant pas d'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables

### *[Option 2] : Dispositif propriété du Demandeur*

Le dispositif de surveillance est fourni et installé par le Demandeur. La mise en place, le contrôle, l'entretien et le renouvellement de ce dispositif sont à la charge du Demandeur.

*[Fin option 2]*

*[Fin variante 2]*

Les dimensions (maximum) du coffret sont les suivantes : 650 mm x 450 mm x 250 mm

En complément le Demandeur a transmis à Enedis une "Attestation relative au contrôle de performances des Installations de Production raccordées en HTA" jointe en Annexe **[7]**.

### 5.9. Dispositif de filtrage pour limiter les perturbations du signal tarifaire

*[Variante 1] : Filtre actif (marque et modèle si possible)*

De manière à limiter les perturbations du signal tarifaire le Demandeur procède à la mise en place d'un filtre actif dans son Installation. La Convention d'Exploitation précisera la marque et le modèle retenu par le Demandeur.

*[Fin variante 1]*

*[Variante 2] : Filtre passif (marque et modèle si possible)*

De manière à limiter les perturbations du signal tarifaire le Demandeur procède à la mise en place d'un filtre passif dans son Installation. Le Demandeur transmettra, pour validation par Enedis, les caractéristiques du filtre avant la signature de la Convention d'Exploitation.

Caractéristiques du filtre : [cf note résultat d'étude]

*[Fin variante 2]*

*[Variante 3 : impédance infinie dans les Fiches de Collectes]*

Les Fiches de Collecte fournies par le Demandeur n'indiquent pas de valeur d'impédance à 175 Hz. Dans ce cas, conformément au document Enedis-PRO-RES\_11E (publié dans la Documentation Technique de Référence sur le site internet d'Enedis), l'impact sur le signal tarifaire est considéré comme négligeable. Si a posteriori il s'avère que l'Installation perturbe le signal tarifaire, celle-ci pourra se voir imposer l'Installation d'un filtre. En tout état de cause, le Demandeur devra mettre en œuvre le cas échéant les dispositions nécessaires pour la mise en place d'équipements spécifiques.

Le Demandeur supportera alors les frais d'Installation, d'exploitation, d'entretien et de renouvellement d'un filtre 175 Hz.

*[Fin variante 3]*

*[Variante 4] : Pas de filtre*

L'atténuation du signal tarifaire par l'Installation du Demandeur est inférieure aux limites admises. L'Installation de filtre

175 Hz n'est pas nécessaire.

*[Fin variante 4]*

### 5.10. Dispositif de filtrage pour limiter les injections de courants harmoniques

*[Paragraphe optionnel] : Cas des Installations de Production et de Consommation de plus de 100 kVA générant des niveaux excessifs de courants harmoniques et devant s'équiper d'un filtre anti-harmoniques*

Le Demandeur mettra en œuvre un dispositif de filtrage des courants harmoniques dans le ou les postes de livraison suivants:

Poste de livraison	Type de filtre
Nom du poste	passif/actif
.....	

Modèle de Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d'une Installation de Production d'énergie électrique ou susceptible d'injecter et de soutirer ne relevant pas d'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables  
Le cahier des charges des filtres à installer est donné en Annexe [9].

### 5.11. Compensation du déséquilibre de tension

*[Paragraphe optionnel] : Cas des Installations de Production ou de Consommation raccordées au Réseau Public de Distribution HTA et de puissance équivalente monophasée supérieure à 500 kVA et des Installations de Production ou de Consommation raccordées en triphasé au RPD BT générant du déséquilibre*

Le Demandeur mettra en œuvre un dispositif permettant de ramener la contribution individuelle de l'Installation de [Production] ou [Consommation] au déséquilibre à la limite réglementaire de 1% dans les postes de livraison et sur les branchements BT suivants :

Poste de livraison Branchement	Niveau actuel de déséquilibre
Nom du Poste ou du départ BT	X%

### 5.12. Mise sous tension des transformateurs de puissance de l'Installation

*[Paragraphe optionnel] : Cas des Installations de Consommation ou de Production dont la mise sous tension par le Réseau Public de Distribution des transformateurs HTA/BT provoque des fluctuations de tension trop importantes*

*[Donner pour chaque poste de livraison]*

Poste de livraison [nom du poste de livraison]

La mise sous tension par le Réseau Public de Distribution des transformateurs HTA/BT [éventuellement : et HTA/HTA] de l'Installation de [Production] ou [Consommation] provoque au Point de Raccordement défini au paragraphe 3.4 des à-coups de tension supérieurs aux limites réglementaires.

*[Variante 1] : Enclenchement séquentiel des transformateurs*

En conséquence, le Demandeur mettra en œuvre un dispositif séquencé de mise sous tension des transformateurs suite à la mise ou remise en service du Site, l'un après l'autre (un par un, ou par groupe de 2, 3, ... en fonction des résultats de l'étude) avec un temps de 10 minutes entre chaque mise sous tension. [Lister les références des transformateurs concernés]

Les dispositions techniques permettant cet enclenchement séquentiel sont : la motorisation des interrupteurs...

*[Fin variante 1]*

*[Variante 2] : Réalisation de la mise sous tension par les machines de production*

En conséquence, le Demandeur mettra en œuvre un dispositif de mise sous tension du/des transformateur(s) par ses machines de production ou par un dispositif de magnétisation du transformateur.

*[Fin variante 2]*

*[Variante 3] : Installation d'un dispositif de limitation du courant d'enclenchement du (des) transformateur(s)*

En conséquence, le Demandeur a joint à sa demande une attestation de mise en place d'un dispositif de limitation du courant d'enclenchement du (des) transformateur(s), afin de limiter l'à-coup de tension conformément aux limites réglementaires.

*[Fin variante 3]*

Ces dispositions seront rappelées dans la Convention d'Exploitation.

*[Fin du descriptif pour le poste de livraison]*

### 5.13. Disposition pour le couplage des générateurs de l'Installation de Production

*[Paragraphe optionnel] : Cas des fermes éoliennes générant des niveaux trop élevés de papillotement lors des opérations de couplage et devant limiter le nombre de couplages*

*[Donner pour chaque poste de livraison]*

Modèle de Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d'une Installation de Production d'énergie électrique ou susceptible d'injecter et de soutirer ne relevant pas d'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables  
Poste de livraison [nom du poste de livraison]

Les couplages et découplages des générateurs de l'Installation de Production génèrent à la Limite de Propriété définie au paragraphe 4.1 des niveaux de papillotement supérieurs aux limites admissibles indiquées en Annexe [8].

En conséquence,

[Ajout optionnel 1] : Une gestion individuelle des aérogénérateurs suffit

Le Demandeur mettra en œuvre des dispositifs permettant de limiter le nombre de couplages [éventuellement : et de transitions entre enroulements] par périodes de 10 minutes et de 120 minutes sur chacun des aérogénérateurs. À compter de la mise en service de l'Installation de Production, les réglages de ces dispositifs seront les suivants :

Événements	Nombre maximal par 10 min	Nombre maximal par 120 min
Couplages à vent faible	xx	xx
Couplages à vent nominal	xx	xx
Transitions entre enroulements	xx	xx

Ces réglages sont également indiqués dans la Convention d'Exploitation.

[Ajout optionnel 2] : Une gestion centralisée est nécessaire

Le Demandeur mettra en œuvre un dispositif de gestion centralisée permettant de limiter le nombre de couplages [éventuellement : et de transitions entre enroulements] par périodes de 10 minutes et de 120 minutes sur l'ensemble des aérogénérateurs. À compter de la mise en service de l'Installation de Production, les réglages de ce dispositif seront les suivants :

Événements	Nombre maximal par 10 min.	Nombre maximal par 120 min.
Couplages à vent faible	xx	xx
Couplages à vent nominal	xx	xx
Transitions entre enroulements	xx	xx

Ces réglages sont également indiqués dans la Convention d'Exploitation.

[Ajout optionnel 3] : Déplacement du Point Commun de Couplage nécessaire

Le Point Commun de Couplage de l'Installation de Production ne peut se situer à la limite de propriété des Ouvrages de Raccordement et est fixé au point indiqué au paragraphe 3.6.

[Fin du descriptif pour le poste de livraison]

#### 5.14. Variation maximale de puissance pendant 1 minute résultant d'une action volontaire<sup>9</sup> du Demandeur

[Paragraphe optionnel] : Cas des Installations soumises à l'étude telle que définie dans le chapitre 4 de la note DTR Enedis-PROS-RES\_12E.

L'Installation du Demandeur est susceptible d'effectuer une variation de puissance active par une action volontaire, ce qui a nécessité une étude d'Enedis selon la note Enedis-PRO-RES\_12E en vigueur.

<sup>9</sup> Selon la description du chapitre 4 de la note DTR Enedis-PROS-RES\_12E.

# Modèle de Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d'une Installation de Production d'énergie électrique ou susceptible d'injecter et de soutirer ne relevant pas d'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables

Par conséquent, le Demandeur s'engage à ce que la variation de puissance de l'Installation, résultant d'une action volontaire, pour toute période d'une durée de 1 minute soit inférieure ou égale à la valeur contractualisée de  $\Delta P_{max} = \text{xx}$  MW/min.

## 6. Perturbations et continuité de l'alimentation

### 6.1. Zone d'alimentation de l'Installation

Le Point de Raccordement du Demandeur est situé en zone [x].

### 6.2. Estimation des congestions sur le Réseau Public de Transport et leur impact-durée sur les effacements de l'Installation

Les travaux sur le Réseau Public de Transport détaillés dans le paragraphe 4 des présentes Conditions Particulières sont indispensables pour que l'Installation puisse fonctionner à tout moment à sa puissance de raccordement en injection. Pendant la période de réalisation des travaux sur le Réseau Public de Transport, Enedis est susceptible d'exiger du Demandeur, sans contrepartie financière pendant une durée maximale de [ ] (j/m), qu'il réduise à certains moments, dont la durée et les périodes prévisionnelles sont déclarées, tout ou partie de la puissance fournie par son Installation de Production.

Les périodes prévisionnelles de limitation de puissance seront limitées dans le temps à [Périodes de l'année concernées].

La durée d'effacement (totale ou partielle) à envisager par période en fonction de l'historique du risque est de : [ ] (j/m).

Le tableau ci-dessous détaille les effacements lorsque le Réseau de Transport est complet (N) ou en régime dégradé (N-1) sur trois saisons différentes, été (10 mai au 20 septembre), inter-saison (20 avril au 10 mai et 20 septembre au 10 novembre) et hiver (10 novembre au 20 avril) :

N Réseau de Transport complet	N-1 préventif Réseau de Transport dégradé	N-1 curatif Réseau de Transport dégradé
Eté [ ] h soit [ ] % Inter saison [ ] h soit [ ] % Hiver [ ] h soit [ ] %	Eté [ ] h soit [ ] % Inter saison [ ] h soit [ ] % Hiver [ ] h soit [ ] %	Eté [ ] h soit [ ] % Inter saison [ ] h soit [ ] % Hiver [ ] h soit [ ] %

Les engagements et responsabilités liés à ces effacements du Demandeur seront contractualisés dans la Convention de Raccordement, dans la Convention d'Exploitation et dans le Contrat d'Accès au Réseau de Distribution en Injection. Cette disposition ne remet pas en cause l'ordre d'attribution des capacités d'accueil.

Enedis s'engage à communiquer au Demandeur l'étude transmise par le gestionnaire de Réseau de Transport. Il s'agit notamment pour les risques d'effacement, des ouvrages perturbants, des taux annuels de défaillance, des durées d'indisponibilité ainsi que les projets décidés avec leurs délais associés permettant de résorber les contraintes identifiées.



## Modèle de Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d'une Installation de Production d'énergie électrique ou susceptible d'injecter et de soutirer ne relevant pas d'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables

### 6.3. Automate d'effacement de la Production

*[Paragraphe optionnel] : Si un automate d'effacement est mis en place*

La notion de limitation préventive du volume d'injection en N-1 HTB peut être supprimée et remplacée par celle de limitation curative, grâce à la mise en place d'un dispositif d'effacement de la Production (**y compris du stockage, le cas échéant**). Ce dernier permet de déclencher un effacement d'urgence uniquement lorsque la situation N-1 HTB est avérée. Ces effacements curatifs s'effectuent sans contrepartie financières pour le Demandeur.

Le dispositif est constitué :

- d'un automate ADA, fourni, exploité et maintenu par RTE, avec mise à disposition d'un contact tout ou rien (TOR), situé sur un bornier installé par RTE,
- d'un automate d'effacement de la production implanté dans l'outil de conduite d'Enedis (SIT-R), sollicité par l'apparition de la télésignalisation du contact TOR,
- du Dispositif d'Echange d'Informations d'Exploitation, associé à un automate de surveillance, d'automatismes et de conduite permettant l'effacement d'urgence au niveau de l'Installation de Production (**y compris de stockage, le cas échéant**).

Modèle de Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d'une Installation de Production d'énergie électrique ou susceptible d'injecter et de soutirer ne relevant pas d'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables

## 7. Contribution financière et délai de mise à disposition du raccordement pour la solution proposée

[Variante 1]

### 7.1. Contribution pour reprise d'études

Un changement dans les données techniques de l'Installation étant intervenu depuis l'Offre de Raccordement faite suite à la demande de Raccordement du [REDACTED], la reprise d'études nécessaire à l'actualisation de l'Offre de Raccordement a fait l'objet d'un devis facturé selon le montant forfaitaire du barème de raccordement en vigueur.

[Fin variante 1]

### 7.2. Contribution financière et délai de mise à disposition du raccordement

En cas de mise en œuvre de l'article L. 342-2, la description des travaux à réaliser par le Mandataire et leur coût sont indiqués au § 7.2.7

#### 7.2.1. Travaux HTA réalisés par Enedis

	Quantité	Application de la réfaction	Montant facturé (euros)
A1 - Travaux de création du réseau HTA en domaine public	[REDACTED]	Oui (r=40%/Non)	[REDACTED]
A2 - Travaux de création du réseau HTA en domaine privé du Demandeur	[REDACTED]	Non	[REDACTED]
B - Travaux de remplacement du réseau HTA	[REDACTED]	Oui (r=40%/Non)	[REDACTED]

#### 7.2.2. Travaux Poste Source

	Application de la réfaction	Montant facturé (euros)
Travaux d'infrastructure du Poste Source		
Achat terrain	Oui (r=40%/Non)	[REDACTED]
Construction Bâtiment	Oui (r=40%/Non)	[REDACTED]
A – Travaux sur les circuits courants forts du Poste Source		
Jeu de barres HTA	Oui (r=40%/Non)	[REDACTED]
Transformateur HTB/HTA	Oui (r=40%/Non)	[REDACTED]
Cellule transformateur et liaison HTA	Oui (r=40%/Non)	[REDACTED]
Mise à la terre du neutre HTA par BPN+RPN	Oui (r=40%/Non)	[REDACTED]
B – Adaptation du contrôle commande du Poste Source et du système de protection		
Tranches transformateur	Oui (r=40%/Non)	[REDACTED]

**Modèle de Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d'une Installation de Production d'énergie électrique ou susceptible d'injecter et de soutirer ne relevant pas d'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables**

Adaptation du plan de protection	Oui (r=40%)/Non	-----
Adaptation de la conduite des réseaux	Oui (r=40%)/Non	-----
<b>C - Interventions dans le Poste Source</b>		
Consignations	Oui (r=40%)/Non	-----
<b>D - Autres travaux dans le Poste Source (notamment protégeabilité du Réseau HTB)</b>	Oui (r=40%)/Non	-----

**7.2.3. Travaux HTB**

	Quantité	Application de la réfaction	Montant facturé (euros)
Travaux sur le Réseau HTB (réseau nouvellement créé pour ce raccordement)	-----	Oui (r=40%)/Non	-----
Travaux sur le Réseau HTB (réseau renforcé pour ce raccordement (si Pinstallée > Plimite <sup>10</sup> ))	-----	Non	-----

**7.2.4. Travaux dans le poste de livraison**

	Application de la réfaction	Montant facturé
Dispositif de Comptage		
Essais et mise en service protection C 13-100	Oui (r=40%)/Non	-----
Essais et mise en service protection de découplage		

**7.2.5. Récapitulatif**

Récapitulatif de la contribution au coût des travaux réalisés par Enedis pour la solution	Délai prévisionnel de mise à disposition	Montant facturé
Travaux dans le poste de livraison du Demandeur		-----
Travaux sur le Réseau HTA en domaine privé du Demandeur	----- semaines/mois <sup>11</sup>	-----
Travaux sur le Réseau HTA en domaine public	----- semaines/mois <sup>12</sup>	-----

<sup>10</sup> La puissance-limite réglementaire en injection est de 12 MW. En soutirage, la puissance-limite réglementaire correspond à la plus petite des deux valeurs entre 40 MW et 100/d MW (où d est la distance en kilomètres, comptée sur un parcours du réseau entre le Point de Raccordement et le point de transformation HTB/HTA le plus proche alimentant le Réseau Public de Distribution).

<sup>11</sup> Le délai de réalisation des travaux sur le réseau s'entend à compter de la signature de la Convention de Raccordement. Ce délai a vocation à couvrir la période de réalisation des travaux. Il est donné à titre indicatif et n'intègre pas les délais d'étude et de consultation des entreprises. Ces derniers sont intégrés dans le délai d'établissement de la Convention de Raccordement.

<sup>12</sup> Le délai de réalisation des travaux sur le Réseau s'entend à compter de la signature de la Convention de Raccordement. Ce délai a vocation à couvrir la période de réalisation des travaux. Il est donné à titre indicatif et n'intègre pas les délais d'étude et de consultation des entreprises. Ces derniers sont intégrés dans le délai d'établissement de la Convention de Raccordement.

**Modèle de Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d'une Installation de Production d'énergie électrique ou susceptible d'injecter et de soutirer ne relevant pas d'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables**

Travaux dans le Poste Source	_____ semaines/mois <sup>13</sup>	_____
Travaux sur le Réseau HTB	_____ semaines/mois <sup>14</sup>	_____
Actes non délégués au titre du Contrat de Mandat [option si application de l'article L. 342-2]		_____
<b>Total HT</b>		_____
<b>TVA (*)</b>		_____
<b>Total TTC</b>		_____

(\*): Le taux de TVA est celui en vigueur à la date d'émission du devis. En cas de modification de ce taux, le montant TTC de la facture finale est susceptible d'être modifié pour en tenir compte, selon les modalités d'application qui seraient définies.

L'intervention de première mise en service fera l'objet d'une prestation, dont le paiement interviendra avec la première facture du contrat d'accès au réseau, au tarif en vigueur à la date de réalisation.

Les détails de cette prestation (P100) sont disponibles sur le catalogue des prestations Enedis-NOI-CF\_16<sup>E</sup>.

### 7.2.6. Montant total de la contribution financière

La contribution financière associée à la solution de raccordement est de \_\_\_\_\_ € HT et TVA = \_\_\_\_\_ € au taux de TVA en vigueur soit \_\_\_\_\_ € TTC, hormis le coût des travaux réalisés par le Mandataire dans le cas de la mise en œuvre de l'article L. 342-2 du Code de l'énergie.

Le détail des composantes de la contribution financière figure dans l'Annexe [7].

Le montant total de la contribution au coût du raccordement est ferme et non révisable si l'ensemble des travaux de raccordement à réaliser par le Demandeur sont achevés dans les délais indiqués 7.2.

Au-delà de ce délai, le montant de la contribution au coût du raccordement, sous déduction de l'acompte versé, est révisé suivant l'évolution des prix décrite à l'article 7.4.2 des Conditions Générales de la Convention de Raccordement.

### 7.2.7. Travaux Mandataire en cas de mise en œuvre de l'article L. 342-2 du Code de l'énergie [Paragraphe optionnel]

Le Demandeur finance les travaux faits par Enedis indiqués dans les tableaux ci-dessus et les travaux qu'il réalise au titre de l'article L. 342-2 du Code de l'énergie.

*[Option] : Réfaction appliquée sur tout ou partie de la contribution financière*

Le montant de la réfaction (article 5.1 relatif aux dispositions financières du Contrat de Mandat) qui lui sera versée est plafonné à l'Offre de Raccordement de Référence qui correspond à la somme des coûts des Travaux Enedis d'une part et des Travaux Mandataire d'autre part issus de leurs consultations respectives.

*[Fin option Réfaction]*

Le montant des Travaux Mandataire est établi sur la base du devis le moins cher issu de la consultation des Entreprises Agréées menée par le Demandeur.

<sup>13</sup> Certains travaux dans le Poste Source peuvent être initialisés par le Demandeur afin de réduire le délai indicatif de mise à disposition (exemple : commande d'un transformateur HTB/HTA).

<sup>14</sup> Certains travaux dans le Poste Source peuvent être initialisés par le Demandeur afin de réduire le délai indicatif de mise à disposition (exemple : commande d'un transformateur HTB/HTA).

**Modèle de Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d'une Installation de Production d'énergie électrique ou susceptible d'injecter et de soutirer ne relevant pas d'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables**

Désignation	Coûts des Travaux Mandataire
[Description des Travaux Mandataire]	

*[Option] : Réfaction appliquée sur tout ou partie de la contribution financière*

Le montant de la réfaction, qui sera versé au Demandeur est de **XXXX** k€ HT au maximum.

*[Fin option Réfaction]*

### 7.3. Modalités de règlement

*[Option Ordre de service matériel]*

Un ordre de service portant sur l'approvisionnement du matériel **[...]** a été signé par le Demandeur, avec versement de **[...]** € lors de l'acceptation avec l'échéancier suivant ...

Ordre de service matériel	Montant (euros)	Commentaires
Approvisionnement anticipé du matériel <b>[...]</b>	<b>[...]</b>	
<b>Total HT</b>	<b>[...]</b>	

*[Fin option Ordre de service matériel]*

*[Variante 1] : Avec PTF et avec acompte complémentaire*

Le Demandeur a réglé **xx%** du montant TTC de la Proposition Technique et Financière en date du **[date d'acceptation de la PTF]** soit **...** €.

Par conséquent, le Demandeur règle un 2<sup>ème</sup> acompte à la signature de la présente Convention de Raccordement égal au reliquat entre le montant de l'acompte total (10% coût du raccordement indiqué au § 7.2.6) et celui versé à la signature de la PTF soit **...** €.

*[Fin variante 1]*

*[Variante 2] : Sans PTF*

Le Demandeur règle **xx%** du montant TTC du coût du raccordement indiqué au § 7.2.6, au taux de TVA en vigueur, soit **...** €.

*[Fin variante 2]*

Le solde, du montant total de la contribution financière indiqué au § 7.2.6, de **...** € TTC, au taux de TVA en vigueur, sera réglé par le Demandeur à l'achèvement des travaux par Enedis et avant toute mise à disposition du raccordement, sans escompte, par chèque à trente jours calendaires de réception de la facture, à l'adresse suivante :

Enedis **xxxxxxxx**  
[adresse]

Le chèque est libellé à l'ordre de : Enedis

*[Variante] : Cas d'un client collectivité locale*

Le Demandeur adresse un ordre de service pour la réalisation des travaux.

Le montant de **...** € TTC, au taux de TVA en vigueur, sera réglé par le Demandeur à l'achèvement des travaux par Enedis et avant toute mise à disposition du raccordement, sans escompte, par chèque à trente jours calendaires de réception de la facture, à l'adresse suivante :

Enedis **xxxxxxxx**

# Modèle de Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d'une Installation de Production d'énergie électrique ou susceptible d'injecter et de soutirer ne relevant pas d'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables

[adresse]

Le chèque est libellé à l'ordre de : Enedis

[Fin de variante]

En cas de désistement, les dépenses engagées par Enedis lui sont dues.

## 7.4. Délai de mise à disposition du raccordement

*[Variante 1] : Date prévisionnelle de mise à disposition en période transitoire et date de mise à disposition définitive*

La date prévisionnelle de mise à disposition du raccordement transitoire réalisé sous maîtrise d'ouvrage d'Enedis se situera dans un délai de [XX] semaines à partir de la signature des présentes Conditions Particulières si toutes les réserves formulées à l'article 7.5 des Conditions Générales de la Convention de Raccordement sont levées. La date prévisionnelle de mise à disposition du raccordement définitif réalisé sous maîtrise d'ouvrage d'Enedis se situera dans un délai de [XX] semaines à partir de la signature des présentes Conditions Particulières si toutes les réserves formulées à l'article 7.5 des Conditions Générales de la Convention de Raccordement sont levées.

*[Variante 2] : Date prévisionnelle de mise à disposition*

La date prévisionnelle de mise à disposition du raccordement, comprenant le délai de renforcement des éventuels Ouvrages hors périmètre de facturation et de la réalisation des Ouvrages Mandataire (en application de l'article L. 342-2 du Code de l'énergie), se situera dans un délai de [XX] semaines à partir de la signature des présentes Conditions Particulières si toutes les réserves formulées à l'article 7.5 des Conditions Générales de la Convention de Raccordement sont levées.

[Fin de variantes]

Si toutes ces réserves ne peuvent être levées, la présente convention fera l'objet d'une révision selon les dispositions de l'article 10.2 des Conditions Générales de la Convention de Raccordement.

Le délai de réalisation des Ouvrages de Raccordement des Gestionnaires de Réseaux, comprenant le délai de renforcement des éventuels Ouvrages hors périmètre de facturation, figure dans le tableau récapitulatif dans la synthèse des présentes Conditions Particulières.

De plus, si la mise à disposition des ouvrages du raccordement n'est pas réalisée à la date convenue, vous pouvez également adresser une réclamation écrite au motif de « dépassement de la date de mise à disposition des Ouvrages de Raccordement » à l'accueil raccordement. Si la réclamation est recevable, Enedis vous versera la somme de 1500 euros par virement ou chèque bancaire.

*[Variante 1] : Installations susceptibles d'injecter et de soutirer*

Dans le cas présent du raccordement d'une Installation susceptible d'injecter et de soutirer, le montant forfaitaire de cette pénalité couvre globalement l'ensemble du raccordement.

[Fin de variante 1]

## 8. Signatures

Fait en deux exemplaires paraphés à toutes les pages et signés ci-dessous, dont un exemplaire remis à chacune des Parties qui le reconnaît expressément. L'accord du Demandeur sur la Convention de Raccordement est matérialisé par la réception par Enedis par courrier postal ou électronique d'un exemplaire original, daté et signé, de la Convention de Raccordement, sans modification ni réserve, accompagné le cas échéant du règlement d'un complément d'acompte et lorsque le Demandeur est une société commerciale, de l'indication dans la Convention de Raccordement, de son numéro SIRET, lequel devra être cohérent.

**AVERTISSEMENT : Au cas où la Convention de Raccordement contiendrait des ratures, et/ou des ajouts de clauses ou de mentions, et/ou des suppressions de clauses ou de mentions, celle-ci serait considérée comme nulle et non avenue. Dans cette hypothèse, il y aura lieu de signer une nouvelle convention destinée à remplacer la Convention de Raccordement annulée.**

Modèle de Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d'une Installation de Production d'énergie électrique ou susceptible d'injecter et de soutirer ne relevant pas d'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables

À (Lieu), le (date)

<p><b>Pour le Demandeur(ou le groupement solidaire dans le cas d'un raccordement indirect)</b></p> <p>[Nom du Signataire]</p> <p>[Fonction du signataire]</p> <p>[si besoin ajouter] : par délégation de [Nom du délégué]</p> <p>[Fonction du délégué]</p>	<p><b>Pour Enedis</b></p> <p>[Nom du Signataire]</p> <p>[Fonction du signataire]</p> <p>[si besoin ajouter] : par délégation de [Nom du délégué]</p> <p>[Fonction du délégué]</p>
--	---

Modèle de Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d'une  
Installation de Production d'énergie électrique ou susceptible d'injecter et de soutirer ne  
relevant pas d'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelabl  
**Annexe 1 : Caractéristiques de la demande (Fiches de Collecte)**



Modèle de Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d'une  
Installation de Production d'énergie électrique ou susceptible d'injecter et de soutirer ne  
relevant pas d'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelabl  
**Annexe 2 : Plan de situation et plan de masse**

Modèle de Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d'une  
Installation de Production d'énergie électrique ou susceptible d'injecter et de soutirer ne  
relevant pas d'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelabl  
**Annexe 3 : Schéma simplifié du Poste**

Modèle de Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d'une  
Installation de Production d'énergie électrique ou susceptible d'injecter et de soutirer ne  
relevant pas d'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelabl  
**Annexe 4 : Schéma du Point de Décompte**

Modèle de Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d'une  
Installation de Production d'énergie électrique ou susceptible d'injecter et de soutirer ne  
relevant pas d'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelabl

**Annexe 5 : Schéma de l'ensemble du Site**

Modèle de Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d'une  
Installation de Production d'énergie électrique ou susceptible d'injecter et de soutirer ne  
relevant pas d'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelabl

**Annexe 6 : Tracé définitif de la solution de raccordement**

**Modèle de Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d'une Installation de Production d'énergie électrique ou susceptible d'injecter et de soutirer ne relevant pas d'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables**

**Annexe 7 : Détail de la contribution aux coûts du raccordement**

Le Demandeur contribue au financement des travaux que réalise Enedis pour son raccordement.

Le montant de la contribution à l'ORR tient compte d'une réfaction portée au crédit du Demandeur, qui correspond à la part du coût des travaux de raccordement couverte par le Tarif d'Utilisation des Réseaux Publics d'Électricité, dans les conditions prévues par l'arrêté du 30 novembre 2017 relatif à la prise en charge des coûts de raccordements aux réseaux publics d'électricité.

Le montant de la réfaction est calculé sur la base de l'opération de raccordement de référence.

Le montant de cette contribution à l'ORR est calculé sur la base [des formules de coûts simplifiée (FCS) / des coûts réels] conformément au barème de raccordement.

La valorisation des travaux de raccordement selon la répartition définie à l'article 4.1 est la suivante :

**Travaux réalisés par Enedis :**

<b>Chiffrage financier des Ouvrages de raccordement</b>	
<b>Désignation</b>	<b>MONTANT</b>
Sous-Total Travaux de raccordement ORR - chiffrés aux FCS <sup>1</sup>	$ST_{ORR-FCS}$
<Sous-Total Travaux de raccordement HORR - chiffrés aux FCS>	$ST_{HORR-FCS}$
<Sous-Total Travaux de raccordement ORR - chiffrés aux Coûts Réels <sup>2</sup> >	$ST_{ORR-CR}$
<Sous-Total Travaux de raccordement HORR - chiffrés aux Coûts Réels>	$ST_{HORR-CR}$
<b>Total Travaux de raccordement Hors Taxe non réfacté</b>	$MT_{Tx} = ST_{ORR-FCS} + ST_{HORR-FCS} + ST_{ORR-CR} + ST_{HORR-CR}$
Application de la réfaction tarifaire sur la base de l'ORR <sup>3</sup>	$MT_{Réf} = \Sigma(R_i * Mi_{ORR-FCS})$ ou $\Sigma(R_i * Mi_{ORR-CR})$
<b>MT = Montant total HT réfacté :</b>	$MT = MT_{Tx} - MT_{DAR} - MT_{Réf}$
Montant TVA <sub>1</sub> <sup>4</sup>	$MTVA_1 = \Sigma(MTi_{ORR-FCS} + MTi_{HORR-FCS} + MTi_{ORR-CR} + MTi_{HORR-CR}) * TVA_1$
< Montant TVA <sub>2</sub> >	$MTVA_2 = \Sigma(MTi_{ORR-FCS} + MTi_{HORR-FCS} + MTi_{ORR-CR} + MTi_{HORR-CR}) * TVA_2$
Montant TVA	$MTVA = TVA_1 + TVA_2$
<b>C = Montant total TTC :</b> Contribution financière du client au raccordement	<b>C = MT + MTVA</b>
Avance versée par le client au titre de la PRAC <Si PRAC Passante> <sup>2</sup>	<b>MT DAR</b>
<b>A = Montant de l'acompte :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— <math>A = 0,5 * C - MT \text{ DAR}</math> si <math>C \leq 10 \text{ k€}</math>,</li> <li>— <math>A = 5 \text{ k€} + 0,1 * (C - 10 \text{ k€}) - MT \text{ DAR}</math> si <math>10 \text{ k€} &lt; C &lt; 150 \text{ k€}</math>,</li> <li>— <math>A = 19 \text{ k€} + 0,05 * (C - 150 \text{ k€}) - MT \text{ DAR}</math> si <math>C \geq 150 \text{ k€}</math>,</li> </ul>

<sup>1</sup> Le mode de chiffrage utilisé est défini par le barème de facturation.

## Modèle de Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d'une Installation de Production d'énergie électrique ou susceptible d'injecter et de soutirer ne relevant pas d'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables

<sup>2</sup> Le montant facturé pour l'établissement de la PRAC est un acompte si la demande complète est transmise à Enedis dans le délai de validité de la PRAC.

<sup>3</sup> Le montant de la réfaction est calculé sur la base de l'opération de raccordement de référence objet du devis ORR. Mi représente le montant total non réfacté de chaque composante de la solution de raccordement ORR.

<sup>4</sup> MTi représente le montant total réfacté de chaque composante de la solution de raccordement.

**Modèle de Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d'une Installation de Production d'énergie électrique ou susceptible d'injecter et de soutirer ne relevant pas d'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables**

Le détail des coûts est indiqué dans les tableaux suivants :

Travaux de raccordement ORR - chiffrés aux Formules de Coûts Simplifiées : FCS					
Désignation	Quantité	PU	Montant HT Non Réfacté	Taux Réfaction	Taux TVA
Part Fixe Branchement (Cf <sub>B</sub> )	[Q1 <sub>ORR</sub> ]	[PU1 <sub>FCS</sub> ]	[M1] = [Q1 <sub>ORR</sub> ] * [PU1 <sub>FCS</sub> ]	[R1%]	[TVA%]
Part variable Branchement (Cv <sub>B</sub> )	[Q2 <sub>ORR</sub> ]	[PU2 <sub>FCS</sub> ]	[M2]	[R2%]	[TVA%]
Part Fixe Extension BT (Cf <sub>E</sub> )	[Q3 <sub>ORR</sub> ]	[PU3 <sub>FCS</sub> ]	[M3]	[R3%]	[TVA%]
Part Variable Extension BT (Cv <sub>E</sub> )	[Q4 <sub>ORR</sub> ]	[PU4 <sub>FCS</sub> ]	[M4]	[R4%]	[TVA%]
Part fixe Poste HTA/BT (Cf <sup>HTA/BT</sup> )	[Q5 <sub>ORR</sub> ]	[PU5 <sub>FCS</sub> ]	[M5]	[R5%]	[TVA%]
Part Variable Extension HTA (Cv <sup>EHTA</sup> )	[Q6 <sub>ORR</sub> ]	[PU6 <sub>FCS</sub> ]	[M6]	[R6%]	[TVA%]
Part Fixe dans assiette HTA (C <sub>Fda</sub> <sup>HTA</sup> )	[Q7 <sub>ORR</sub> ]	[PU7 <sub>FCS</sub> ]	[M7]	[R7%]	[TVA%]
Part Fixe hors assiette HTA (C <sub>Fha</sub> <sup>HTA</sup> )	[Q8 <sub>ORR</sub> ]	[PU8 <sub>FCS</sub> ]	[M8]	[R8%]	[TVA%]
<b>Sous-Total Travaux de raccordement : ORR-FCS</b>			<b>ST<sub>ORR-FCS</sub> = M1+M2+M3+M4+M5+M6+M7+M8</b>		

Travaux de raccordement différents de l'ORR - chiffrés aux FCS					
Désignation	Quantité	PU	Montant HT Non Réfacté	Taux Réfaction	Taux TVA
Part Fixe Branchement (Cf <sub>B</sub> )	[Q1 <sub>HORR</sub> ]	[PU1 <sub>FCS</sub> ]	[M1] = [Q1 <sub>HORR</sub> ] * [PU1 <sub>FCS</sub> ]	[0%]	[TVA%]
Part variable Branchement (Cv <sub>B</sub> )	[Q2 <sub>HORR</sub> ]	[PU2 <sub>FCS</sub> ]	[M2]	[0%]	[TVA%]
Part Fixe Extension BT (Cf <sub>E</sub> )	[Q3 <sub>HORR</sub> ]	[PU3 <sub>FCS</sub> ]	[M3]	[0%]	[TVA%]
Part Variable Extension BT (Cv <sub>E</sub> )	[Q4 <sub>HORR</sub> ]	[PU4 <sub>FCS</sub> ]	[M4]	[0%]	[TVA%]
Part fixe Poste HTA/BT (Cf <sup>HTA/BT</sup> )	[Q5 <sub>HORR</sub> ]	[PU5 <sub>FCS</sub> ]	[M5]	[0%]	[TVA%]
Part Variable Extension HTA (Cv <sup>EHTA</sup> )	[Q6 <sub>HORR</sub> ]	[PU6 <sub>FCS</sub> ]	[M6]	[0%]	[TVA%]
Part Fixe dans assiette HTA (C <sub>Fda</sub> <sup>HTA</sup> )	[Q7 <sub>HORR</sub> ]	[PU7 <sub>FCS</sub> ]	[M7]	[0%]	[TVA%]
Part Fixe hors assiette HTA (C <sub>Fha</sub> <sup>HTA</sup> )	[Q8 <sub>HORR</sub> ]	[PU8 <sub>FCS</sub> ]	[M'8]	[0%]	[TVA%]
<b>Sous-Total Travaux de raccordement : HORR-FCS</b>			<b>ST<sub>HORR-FCS</sub> = M1+M2+M3+M4+M5+M6+M7+M8</b>		

Travaux de raccordement ORR - chiffrés aux Coûts Réels					
Désignation	Quantité	PU	Montant HT Non Réfacté	Taux Réfaction	Taux TVA
Branchement	[Q1 <sub>ORR</sub> ]	[PU1 <sub>CR</sub> ]	[M1] = [Q1 <sub>ORR</sub> ] * [PU1 <sub>CR</sub> ]	[R1%]	[TVA%]
Réseau BT	[Q2 <sub>ORR</sub> ]	[PU2 <sub>CR</sub> ]	[M2]	[R2%]	[TVA%]
Réseau HTA	[Q3 <sub>ORR</sub> ]	[PU3 <sub>CR</sub> ]	[M3]	[R3%]	[TVA%]
Réseau HTB	[Q4 <sub>ORR</sub> ]	[PU4 <sub>CR</sub> ]	[M4]	[R4%]	[TVA%]
Poste HTA/BT ou Poste Client	[Q5 <sub>ORR</sub> ]	[PU5 <sub>CR</sub> ]	[M5]	[R5%]	[TVA%]
Poste HTB/HTA	[Q6 <sub>ORR</sub> ]	[PU6 <sub>CR</sub> ]	[M6]	[R6%]	[TVA%]
<b>Sous-Total Travaux de raccordement : ORR-Coûts réels</b>			<b>ST<sub>ORR-CR</sub> = M1+M2+M3+M4+M5+M6</b>		

Travaux de raccordement différents de l'ORR - chiffrés aux Coûts Réels					
--	--	--	--	--	--



Modèle de Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d'une Installation de Production d'énergie électrique ou susceptible d'injecter et de soutirer ne relevant pas d'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables

Désignation	Quantité	PU	Montant HT Non Réfacté	Taux Réfaction	Taux TVA
Branchement	[Q1 <sub>HORR</sub> ]	[P'U1 <sub>CR</sub> ]	[M1] = [Q1 <sub>HORR</sub> ] * [P'U1 <sub>CR</sub> ]	[0%]	[TVA%]
Réseau BT	[Q2 <sub>HORR</sub> ]	[P'U2 <sub>CR</sub> ]	[M2]	[0%]	[TVA%]
Réseau HTA	[Q3 <sub>HORR</sub> ]	[P'U3 <sub>CR</sub> ]	[M3]	[0%]	[TVA%]
Poste HTA/BT ou Poste Client	[Q4 <sub>HORR</sub> ]	[P'U4 <sub>CR</sub> ]	[M4]	[0%]	[TVA%]
Poste HTB/HTA	[Q5 <sub>HORR</sub> ]	[P'U5 <sub>CR</sub> ]	[M5]	[0%]	[TVA%]
<b>Sous-Total Travaux de raccordement : HORR-Coûts réels</b>			<b>ST<sub>HORR-CR</sub> = M1+M2+M3+M4+M5</b>		

Ventilation des Coûts Réels Hors Quote Part	Part Etude	Part Travaux	Part Matériel	Part Ingénierie
Montants HT	[E1]	[T1]	[M1]	[I1]

Modèle de Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d'une Installation de Production d'énergie électrique ou susceptible d'injecter et de soutirer ne relevant pas d'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables

## Annexe 8 : Attestation relative au contrôle de performances des Installations de Production raccordées en HTA

Modèle de Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d'une Installation de Production d'énergie électrique ou susceptible d'injecter et de soutirer ne relevant pas d'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelabl

**Annexe 9 : Limites réglementaires des perturbations générées par l'Installation**

– Fluctuations Rapides de la tension

[Insérer le tableau issu de l'application TRADER]

**Bilan Flicker**

Flicker du site éoliennes		Point De Livraison	Point Commun de Couplage	Jeu De Barres poste source
Flicker régime permanent	Pst/Plt du site	0.00	0.00	0.00
	Limite contractuelle Pst/Plt pour le site	0.25		
Flicker régime lors des couplages	Pst du site	0.00	0.00	0.00
	Limite contractuelle Pst pour le site	0.35		
	Plt du site	0.00	0.00	0.00
	Limite contractuelle Pst pour le site	0.25		

Le tableau ci-dessous indique le niveau limite de fluctuation rapide de tension provoquée par la mise sous tension des transformateurs de puissance de l'Installation de [Production] ou [Consommation].

Limite d'à coup de tension	A coup de tension à l'enclenchement de tous les transformateurs	A coup de tension à l'enclenchement de x transformateur
xx%	xx%	xx%
xx%	xx%	xx%

– Déséquilibre

[Alinéa optionnel pour les Installations de Productions raccordées au Réseau Public de Distribution HTA et de puissance équivalente monophasée supérieure à 500 kVA]

Le Demandeur doit limiter à 1% la contribution individuelle de l'Installation de Production à la Tension Inverse du Réseau.

Limite en contribution individuelle au déséquilibre	Contribution au déséquilibre

Modèle de Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d'une Installation de Production d'énergie électrique ou susceptible d'injecter et de soutirer ne relevant pas d'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables – Harmoniques

Lorsque la Puissance de Raccordement est supérieure ou égale à 100 kVA, chacun des courants harmoniques injectés par l'Installation de Production sur le Réseau Public de Distribution HTA doit être limité aux seuils réglementaires fixés respectivement par l'arrêté du 17 mars 2003 pour une Installation de Consommation et par l'arrêté du 23 avril 2008 et l'arrêté du 9 juin 2020 pour une Installation de Production.

[\[Insérer le tableau issu de l'application TRADER\]](#)

### Bilan Harmoniques

Rang	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Taux harmonique du site (% de In site)	1.06	1.37	0.47	1.29	0.23	1.23	0.19	1.23	0.17	0.27	0.11	0.38
Limites individuelles du site	2.00	4.00	1.00	5.00	0.50	5.00	0.50	2.00	0.50	3.00	0.50	3.00

Rang	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Taux harmonique du site (% de In site)	0.11	0.11	0.09	0.22	0.07	0.15	0.08	0.08	0.07	0.18	0.06	0.18
Limites individuelles du site	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00

Rang	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
Taux harmonique du site (% de In site)	0.05	0.04	0.04	0.11	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Limites individuelles du site	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50

Rang	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Taux harmonique du site (% de In site)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Limites individuelles du site	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50

Modèle de Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d'une  
Installation de Production d'énergie électrique ou susceptible d'injecter et de soutirer ne  
relevant pas d'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelabl

**Annexe 10 : Cahier des charges du dispositif de filtrage pour limiter les injections de  
courants harmoniques**