


## Procédure de raccordement client consommateur Basse Tension - Puissance de 36 kVA à 250 kVA

Référence : fiche n° 10

Voir procédure Enedis-PRO-RAC\_14E publiée sur le site [www.enedis.fr](http://www.enedis.fr)

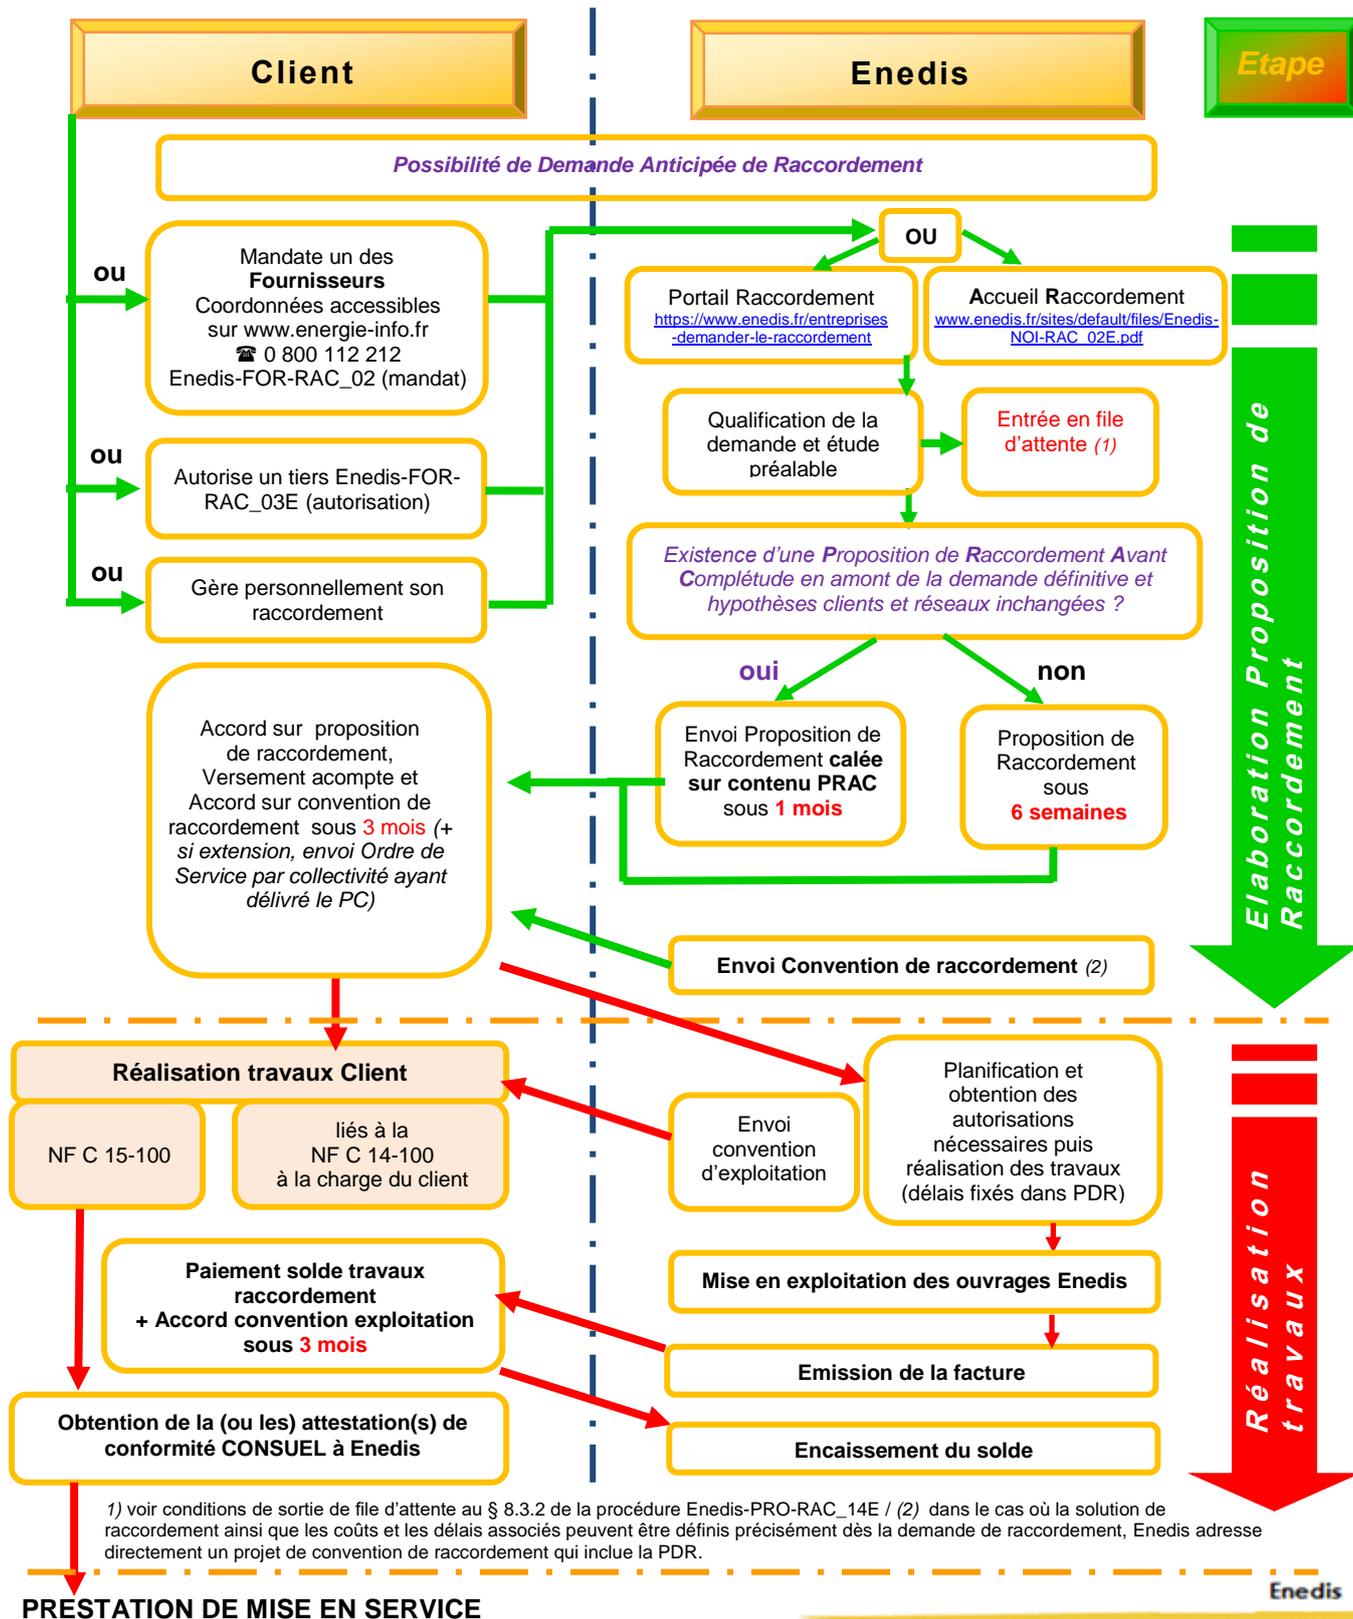


Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans les guides SéQuélec, faite sans l'autorisation du comité est illicite et constitue une contrefaçon. Seules sont autorisées, d'une part, les reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d'autre part, les analyses et courtes citations justifiées par le caractère scientifique ou d'information de l'œuvre dans laquelle elles sont incorporées (Loi du 1er juillet 1992 - art. L 122-4 et L 122-5, et Code Pénal art.425).

Enedis • FFIE • SERCE • FEDELEC • UNA3E-CAPEB • FNCCR • CONSUEL

## Prestation de mise en service client consommateur individuel Basse Tension - Puissance de 36 kVA à 250 kVA Référence : fiche n° 10

Voir prestations F100 dans les catalogues de prestations ENT-Enedis-NOI-CF\_16E ; COLL-Enedis-NOI-CF\_17E, publiés sur le site [www.enedis.fr](http://www.enedis.fr)

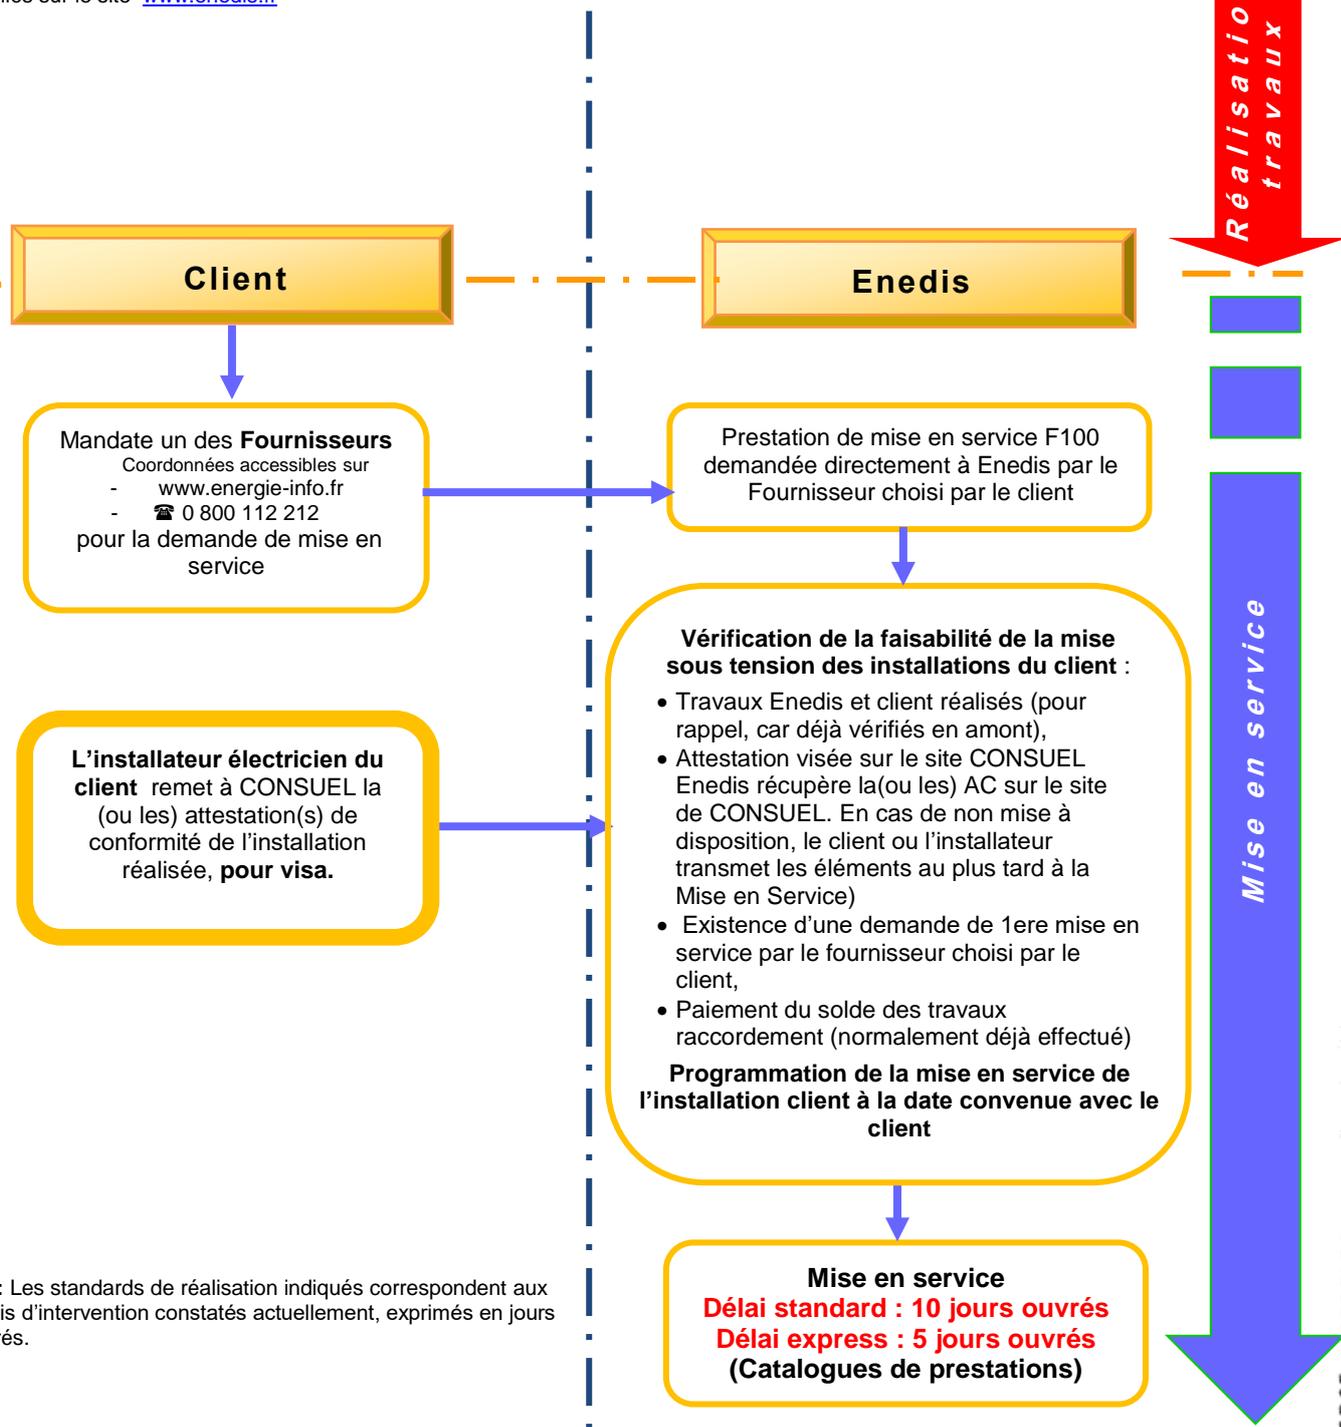

NB : Les standards de réalisation indiqués correspondent aux délais d'intervention constatés actuellement, exprimés en jours ouvrés.

FIN DE LA PROCEDURE DE TRAITEMENT DE DEMANDE DE RACCORDEMENT